

Frýdek – Místek - Zelinkovice - 8106.009.07.08969 - stav 16. 12. 2024

A. OBEC

Frýdek-Místek

Číslo obce PRVKUK	9
Kód obce PRVKUK	8106.009.07.08969
Kód obce	598003
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1741 (8106) Frýdek-Místek
Číslo POU Název POU	3506 Frýdek-Místek



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
8106.009.07.08969.07	Zelinkovice	08969	89699

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Zelinkovice jsou součástí správního území města Frýdku-Místku. Zástavba místní části se nachází západně od centrální části města. Zájmovým územím prochází frekventovaná státní silnice Frýdek - Místek - Příbor. Obytná zástavba, kterou tvoří rodinné domky je soustředěna podél místní komunikace Palkovice - Chlebovice- Staříč.

B.2 Demografický vývoj v části obce (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel		
		2020	2025	2030
Zelinkovice	Trvale bydlící	296	289	281
	Přechodně bydlící	3	3	3
	Celkem	299	292	284

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Frýdek-Místek	58582	58091	57747	57523	57135	56945	56879	56719	56334	55931	55557	55006	53899	54188	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod		
	2020	2025	2030
Zelinkovice	297	292	284

C.2 Výpočet potřeby vody

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	37	44	52
Maximální potřeba vody	m ³ /den	56	67	77
Voda specifická z VVR	l/os x den	124,60	151,90	181,40
Voda specifická z VFC	l/os x den	99,20	99,80	100,80
Voda specifická z VFD	l/os x den	63,80	63,80	63,80
Voda specifická z VFO	l/os x den	35,40	36,00	37,00
Voda specifická z VNF	l/os x den	25,40	52,10	80,50

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného stavu zásobování pitnou vodou

Veřejný vodovod je zásoben z DTP vodovodní sítě Chlebovic, akumulace je tedy zajišťována ve vodojemu DTP Chlebovice 100 m³ (386,10/383,80 m n.m.). Zástavba je na úrovni terénu zhruba 310 - 340 m n.m., tlakové

poměry jsou tedy vyhovující až na malou oblast (Chytilka) u nádrže Olešná, kde tlak mírně překračuje normou povolené hodnoty. Rozvodné řady jsou z litiny a PVC profilů od DN 50 do DN 100 v celkové délce 4 280 m.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Rozsah rozvodné sítě je proveden na potřebný rozsah zásobování obce.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

Žádný zdroj není uvažován.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě vodovodu, ani není uvažováno s rekonstrukcí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Základní informace k nouzovému zásobování pitnou vodou včetně souvisejících právních předpisů jsou uvedeny v Souhrnné zprávě.

Seznam zdrojů nouzového zásobování je řešen v rámci krizového řízení a jedná se o neveřejnou informaci.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami provozovatelem vodovodu nebo integrovaným záchranným systémem. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

C.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci		
	2020	2025	2030
Zelinkovice	267	261	253

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV		
	2020	2025	2030
Zelinkovice	267	261	253

D.3 Produkce odpadních vod

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	51,50	50,30	48,90
Produkce komunálního znečištění	kg/den	16,60	16,20	15,70
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Na území místní část Zelinkovice je vybudována splašková kanalizace napojená na koncovou část kanalizačního sběrače na ČOV Frýdek-Místek Sviadnov. Kanalizační síť má délku cca 2 100 m, materiál potrubí PVC a DN 250 - 500 mm. Část zástavby má vybudované bezodtokové jímky s následným vyvážením.

Významní producenti odpadních vod

Na území obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod.


D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Systém odvedení a likvidace odpadních vod je vyhovující.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě kanalizace, ani není uvažováno s rekonstrukcí.

D.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)

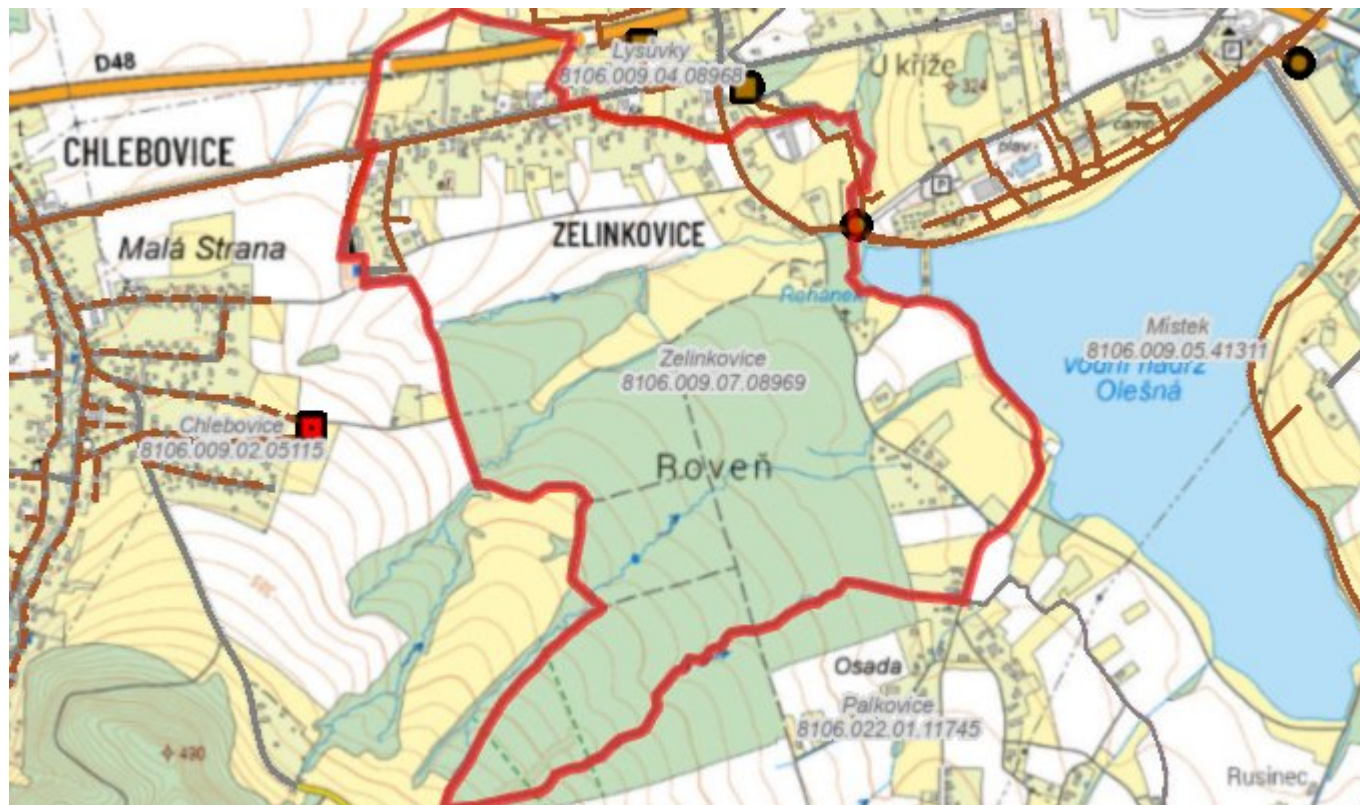

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 14000/2020-15132-1.

E.1 Předpokládané investiční náklady [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Zelinkovice	-	-	-
Celkem	-	-	-

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
16. 12. 2024	2/88	usnesení zastupitelstva	
24. 4. 2008	23/1944	usnesení zastupitelstva	