


Palkovice - Myslík - 8106.022.02.10060 - stav 16. 12. 2024

A. OBEC

Palkovice

Číslo obce PRVKUK	22
Kód obce PRVKUK	8106.022.02.10060
Kód obce	598551
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1741 (8106) Frýdek-Místek
Číslo POU Název POU	3506 Frýdek-Místek

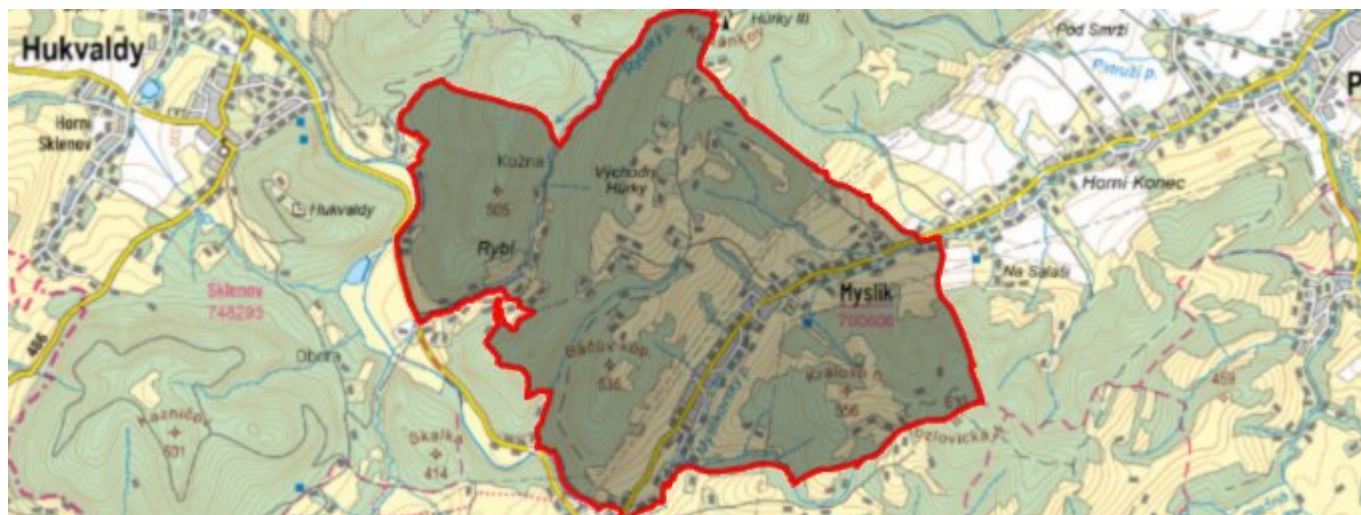

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
8106.022.02.10060.02	Myslík	10060	100609

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Myslík je místní část obce Palkovice, která leží jižně od města Frýdku-Místku. Obytná zástavba, kterou tvoří převážně rodinné domy je soustředěna podél místní komunikace směřující z Palkovic do Kozlovic. Zástavba navazuje na zástavbu místní části Kozlovic - Měrkovice. Místní částí protéká potok, který se vlévá v Palkovicích do říčky Ondřejnice.

B.2 Demografický vývoj v části obce (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel		
		2020	2025	2030
Myslík	Trvale bydlící	446	436	424
	Přechodně bydlící	220	220	220
	Celkem	666	656	644

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Palkovice	3090	3122	3152	3192	3218	3221	3213	3242	3310	3372	3406	3437	3453	3486	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod			
	2020	2025	2030	
Myslík	361	382	407	

C.2 Výpočet potřeby vody

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	40	46	51
Maximální potřeba vody	m ³ /den	61	69	77
Voda specifická z VVR	l/os x den	112,00	119,90	126,40
Voda specifická z VFC	l/os x den	83,40	82,80	82,30
Voda specifická z VFD	l/os x den	73,70	73,70	73,70
Voda specifická z VFO	l/os x den	9,60	9,10	8,50
Voda specifická z VNF	l/os x den	28,70	37,00	44,10

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného stavu zásobování pitnou vodou

Místní část Myslík (HTP) je zásobována ze zemního vodojemu 50 m³ (436,75/ 434,00 m n.m.), do kterého je voda čerpána výtlačným řadem z vodojemu STP Botor.

Vodovodní síť je provedena z trub, ocelových, litinových, PVC a PE v DN 50 až DN 100 v celkové délce cca 5 830 m.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Další nové řady budou budovány jen pro lokality s novou zástavbou.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

Žádný zdroj není uvažován.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě vodovodu, ani není uvažováno s rekonstrukcí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace


Základní informace k nouzovému zásobování pitnou vodou včetně souvisejících právních předpisů jsou uvedeny v Souhrnné zprávě.

Seznam zdrojů nouzového zásobování je řešen v rámci krizového řízení a jedná se o neveřejnou informaci.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami provozovatelem vodovodu nebo integrovaným záchranným systémem. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

C.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)

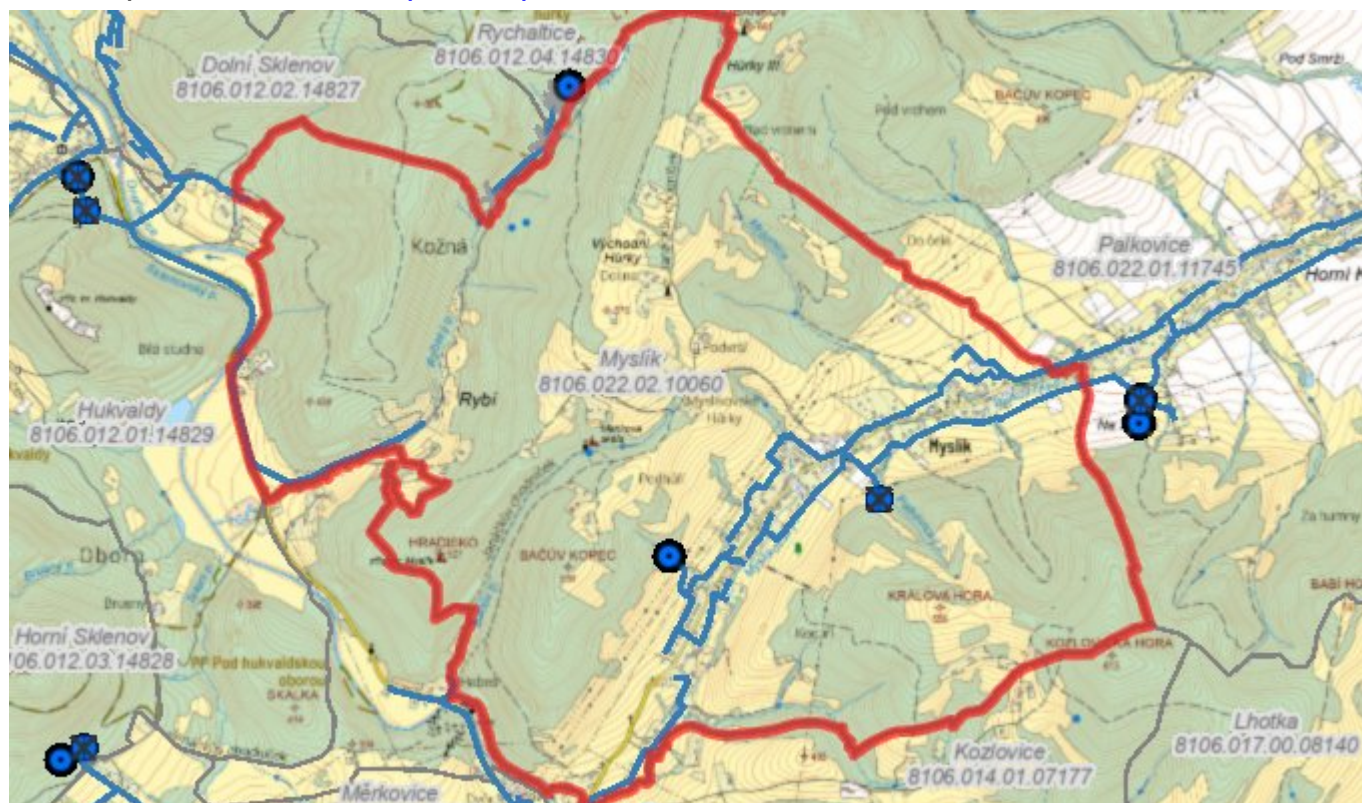

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci		
	2020	2025	2030
Myslík	0	0	0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV		
	2020	2025	2030
Myslík	0	0	0

D.3 Produkce odpadních vod

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	74,90	73,30	71,30
Produkce komunálního znečištění	kg/den	23,20	22,70	22,10
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Místní část Myslík nemá v současné době vybudovanou soustavnou síť veřejné kanalizace. Čištění odpadních vod je zajištěno v prostých septicích a domovních ČOV, které mají přepady zaústěny do povrchových příkopů a tratí vodů, kterými jsou odváděny odpadní vody do vodotečí, popř. mají rodinné domy vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením. Dešťové vody jsou rovněž odváděny příkopy a propustky do vodotečí.

Významní producenti odpadních vod

Na území obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod.


D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Systém odvedení a likvidace odpadních vod je vyhovující.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě kanalizace, ani není uvažováno s rekonstrukcí.

D.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)

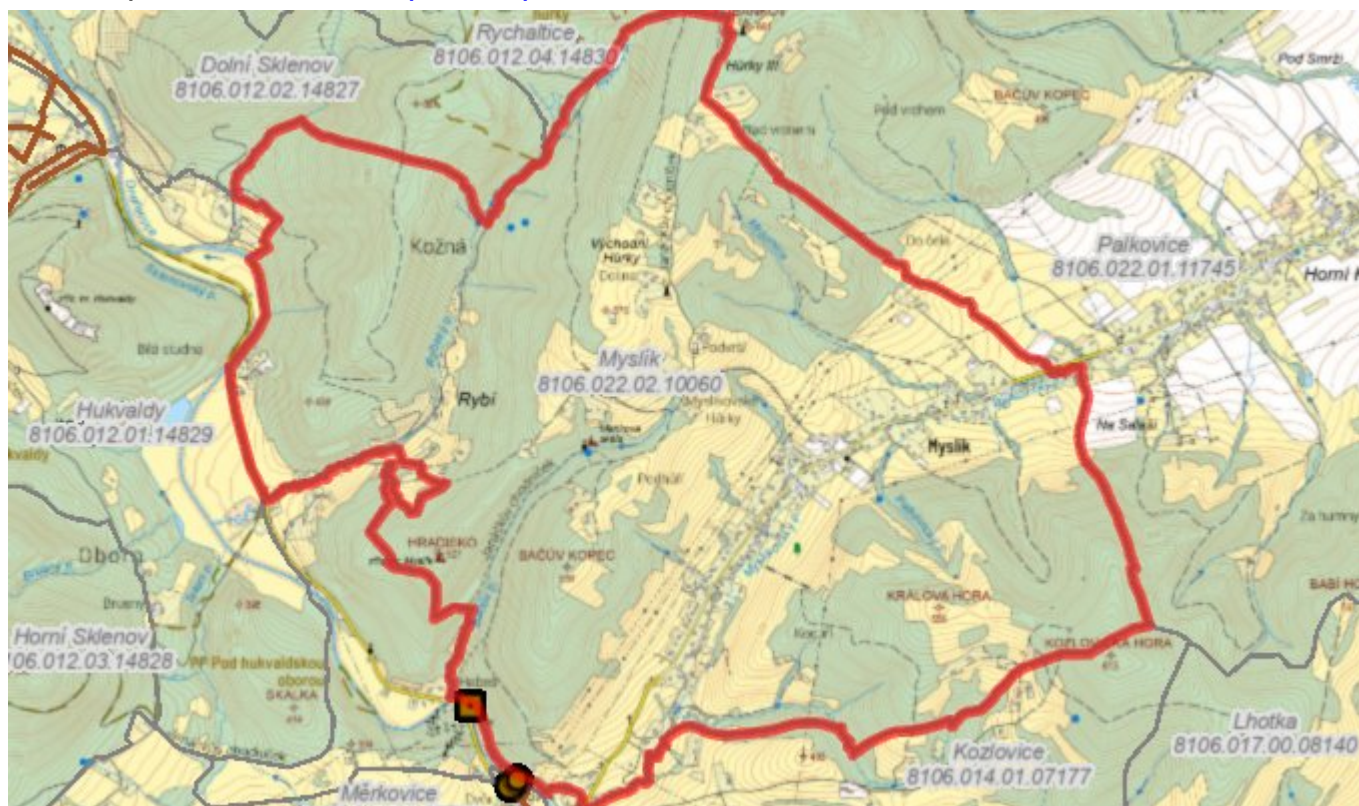

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 14000/2020-15132-1.

E.1 Předpokládané investiční náklady [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Myslík	-	-	-
Celkem	-	-	-

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
16. 12. 2024	2/88	usnesení zastupitelstva	
14. 10. 2009	7/663	usnesení zastupitelstva	

22. 4. 2009	4/228	usnesení zastupitelstva	
-------------	-------	-------------------------	--