

Havířov – Dolní Datyně - 8108.002.02.02890 - stav 16. 12. 2024

A. OBEC

Havířov

Číslo obce PRVKUK	2
Kód obce PRVKUK	8108.002.02.02890
Kód obce	555088
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1791 (8108) Havířov
Číslo POU Název POU	3565 Havířov



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
8108.002.02.02890.02	Dolní Datyně	02890	28908

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Dolní Datyně je součástí správního území města Havířov, s rozlohou katastru 217,45 ha. Nachází se v oblasti jihozápadně od centra Města. Území s převažující rozvolněnou zástavbou smíšenou obytnou venkovskou, umožňující dostavbu vhodných proluk. Na souvislých plochách zemědělských v jižní části k.ú. nerozvíjet novou zástavbu.

B.2 Demografický vývoj v části obce (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel		
		2020	2025	2030
Dolní Datyně	Trvale bydlící	323	277	221
	Přechodně bydlící	0	0	0
	Celkem	323	277	221

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Havířov	82896	79690	78503	77371	76109	75049	74101	73274	72382	71903	71200	70165	69084	70245	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod		
	2020	2025	2030
Dolní Datyně	323	277	221

C.2 Výpočet potřeby vody

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	41	43	44
Maximální potřeba vody	m ³ /den	61	65	66
Voda specifická z VVR	l/os x den	126,20	155,40	199,80
Voda specifická z VFC	l/os x den	119,50	119,40	119,30
Voda specifická z VFD	l/os x den	104,70	102,30	100,00
Voda specifická z VFO	l/os x den	14,80	17,00	19,30
Voda specifická z VNF	l/os x den	6,70	36,10	80,60

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného stavu zásobování pitnou vodou

Dolní Datyně má vybudovaný veřejný vodovod, který je ve správě SmVaK Ostrava a.s.

Vodovodní síť je zásobována z hlavního přivaděče DN 800 jdoucího kolem Dolní Datyně do Šumbarku. Je pod vlivem VDJ Bludovice 32 000 m³, 345,00 - 340,00 m n.m., který je součástí OOV.

Vodovodní síť je z trub litiny a PVC v DN 50 až DN 100 v celkové délce 10 187 m.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování pitnou vodou je vyhovující i do budoucnosti.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

Žádný zdroj není uvažován.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě vodovodu, ani není uvažováno s rekonstrukcí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace


Základní informace k nouzovému zásobování pitnou vodou včetně souvisejících právních předpisů jsou uvedeny v Souhrnné zprávě.

Seznam zdrojů nouzového zásobování je řešen v rámci krizového řízení a jedná se o neveřejnou informaci.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami provozovatelem vodovodu nebo integrovaným záchranným systémem. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

C.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)

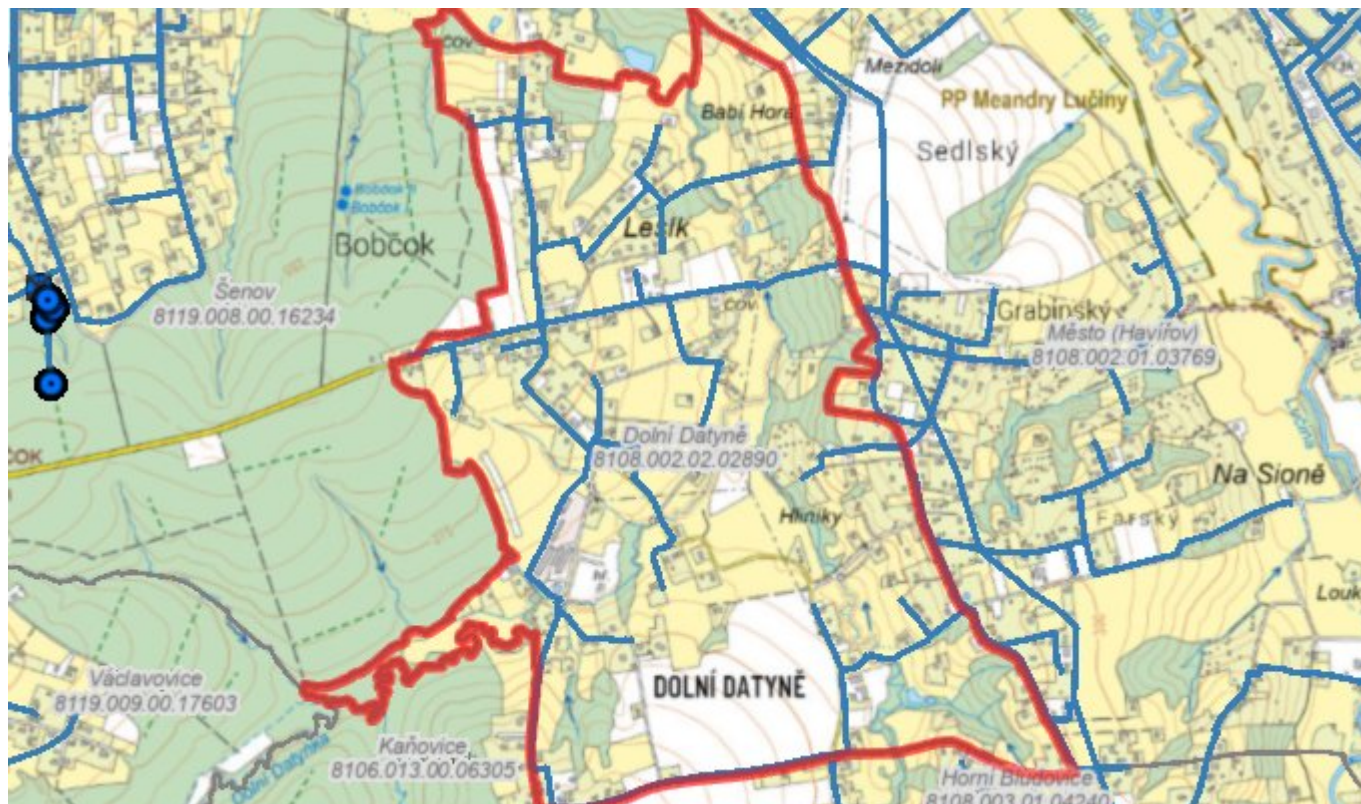

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci			
	2020	2025	2030	
Dolní Datyně	323	277	221	

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV			
	2020	2025	2030	
Dolní Datyně	323	277	221	

D.3 Produkce odpadních vod

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	58,10	49,90	39,80
Produkce komunálního znečištění	kg/den	19,40	16,60	13,30

Produkce průmyslových OV	m ³ /den	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Zájmové území Dolní Datyně se nachází oddílná kanalizace o celkové délce cca 22 000 m o profilech DN 250 mm - DN 300 mm z betonového a plastového materiálu. V obci Dolní Datyně se nacházejí 2 čistírny odpadních vod, které jsou dimenzovány na 880 EO (Q=145,2 m³/den) a na 120 EO (Q=21,6 m³/den). Čerpací stanice jsou umístěny na okraji zastavěného území městské části. Do systému odkanalizování Dolní Datyně jsou odkanalizovány i nemovitosti sousedních katastrálních území. Jedná se o ulice Na Sioně, Na Lánech a část ulice Datyňská, které leží v obci Dolní Bludovice v katastrálním území Bludovice, dále o ulice Na Sosně a ulice Formanská, které leží v katastrálním území Havířov-město, částečně ulici Na Hranici, která leží v katastrálním území Prostřední Bludovice, částečně ulici Zemědělskou, která leží v katastrálním území Kaňovice a oblast kolem čistírny odpadních vod č.2 v katastrálním území Šenov.

Významní producenti odpadních vod

Mimo klasické objekty občanské vybavenosti v zájmovém území se nenachází žádný větší producent odpadních vod.


D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Systém odvedení a likvidace odpadních vod je vyhovující.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě kanalizace, ani není uvažováno s rekonstrukcí.

D.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)

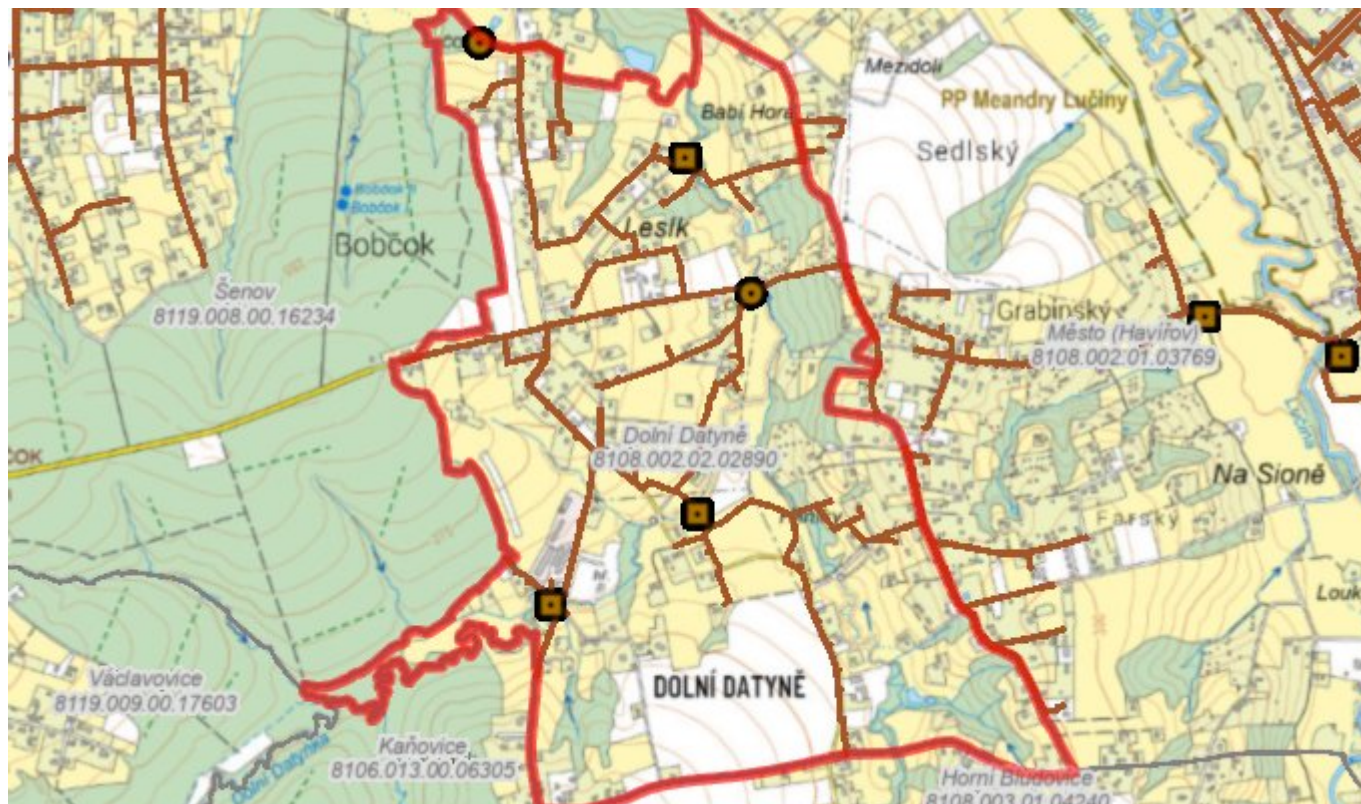

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 14000/2020-15132-1.

E.1 Předpokládané investiční náklady [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Dolní Datyně	-	-	-
Celkem	-	-	-

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
16. 12. 2024	2/88	usnesení zastupitelstva	
22. 4. 2009	4/228	usnesení zastupitelstva	