

Příbor - Hájov - 8112.005.02.03677 - stav 16. 12. 2024

A. OBEC

Příbor

Číslo obce PRVKUK	5
Kód obce PRVKUK	8112.005.02.03677
Kód obce	599808
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1856 (8112) Kopřivnice
Číslo POU Název POU	3662 Příbor



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
8112.005.02.03677.02	Hájov	03677	36773

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Hájov patří mezi menší místní části Příbora. Nachází se východně nedaleko Příbora na východní hranici okresu.

B.2 Demografický vývoj v části obce (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel		
		2020	2025	2030

Hájov	Trvale bydlící	479	468	456
	Přechodně bydlící	6	6	6
	Celkem	485	474	462

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Příbor	8747	8680	8642	8541	8529	8486	8466	8447	8437	8452	8476	8428	8297	8364	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod		
	2020	2025	2030
Hájov	424	432	443

C.2 Výpočet potřeby vody

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	53	55	58
Maximální potřeba vody	m ³ /den	79	83	86
Voda specifická z VVR	l/os x den	124,80	127,60	129,80
Voda specifická z VFC	l/os x den	118,50	111,80	105,10
Voda specifická z VFD	l/os x den	113,10	106,60	100,00
Voda specifická z VFO	l/os x den	5,40	5,30	5,10
Voda specifická z VNF	l/os x den	6,30	15,80	24,70

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného stavu zásobování pitnou vodou

V Hájově je vybudovaný vodovod v provozu od roku 1976. Vodovod je v současné době provozován SmVaK Ostrava a.s. RS Nový Jičín. Vodovod je napojen na systém OOV přivaděč do vodojemu Hájov. Za Sklenovem na okresu Frýdek Místek je odbočení z přivaděče, krátký přívod z azbestocementového potrubí DN 80 dl. 15 m do ČS, s výkonem asi 1,0 l.s-1. Čerpací stanicí je voda čerpána výtlačným řadem z azbestocement. potrubí DN 80 dl. 200 m do akumulace Hájov 60 m³ s max. hladinou vody 380,0 m n.m. a dnem 378,60 m n.m. Z vodojemu je proveden přívodní řad a rozvodné řady v obci.

Rozvodná síť je větevná a má jedno tlakové pásmo pod hladinou vodojemu Hájev. V rámci přívodního a rozvodných řadů mimo přívod a výtlač do vodojemu je položeno 5176 m potrubí a to z oceli, tvárné litiny, PVC v DN 40 - DN 150.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Potrubí z nevhodného materiálu bude nutno postupně vyměnit. Z hlediska zdroje vody napojením na OOV i ve výhledu nebude problém. Rozvodná síť vyhovuje rozsahem potřebám obce a nebude nutno ji rozšířit.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

Žádný zdroj není uvažován.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě vodovodu, ani není uvažováno s rekonstrukcí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Základní informace k nouzovému zásobování pitnou vodou včetně souvisejících právních předpisů jsou uvedeny v Souhrnné zprávě.

Seznam zdrojů nouzového zásobování je řešen v rámci krizového řízení a jedná se o neveřejnou informaci.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami provozovatelem vodovodu nebo integrovaným záchranným systémem. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

C.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci		
	2020	2025	2030
Hájov	0	0	0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV		
	2020	2025	2030
Hájov	0	0	0

D.3 Produkce odpadních vod

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	80,50	78,70	76,60
Produkce komunálního znečištění	kg/den	24,90	24,40	23,70

Produkce průmyslových OV	m ³ /den	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Příbor - místní část Hájev nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou z části individuálně předčištěny v septicích či domovních ČOV a odtékají do potoka nebo trativody. Část rodinných domků má vybudovány bezodtokové jímky, které jsou vyváženy. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů a propustků do místních potoků.

Významní producenti odpadních vod

Na katastrálním území se nenachází žádný větší producent odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu


Vzhledem k velikosti sídla a charakteru obytné zástavby doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje.

V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. Jako další alternativu doporučujeme využití stávajících septiků (žump) pro mechanické předčištění odpadních vod s následným dočištěním na zemních (půdních) filtrech.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě kanalizace.

D.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)

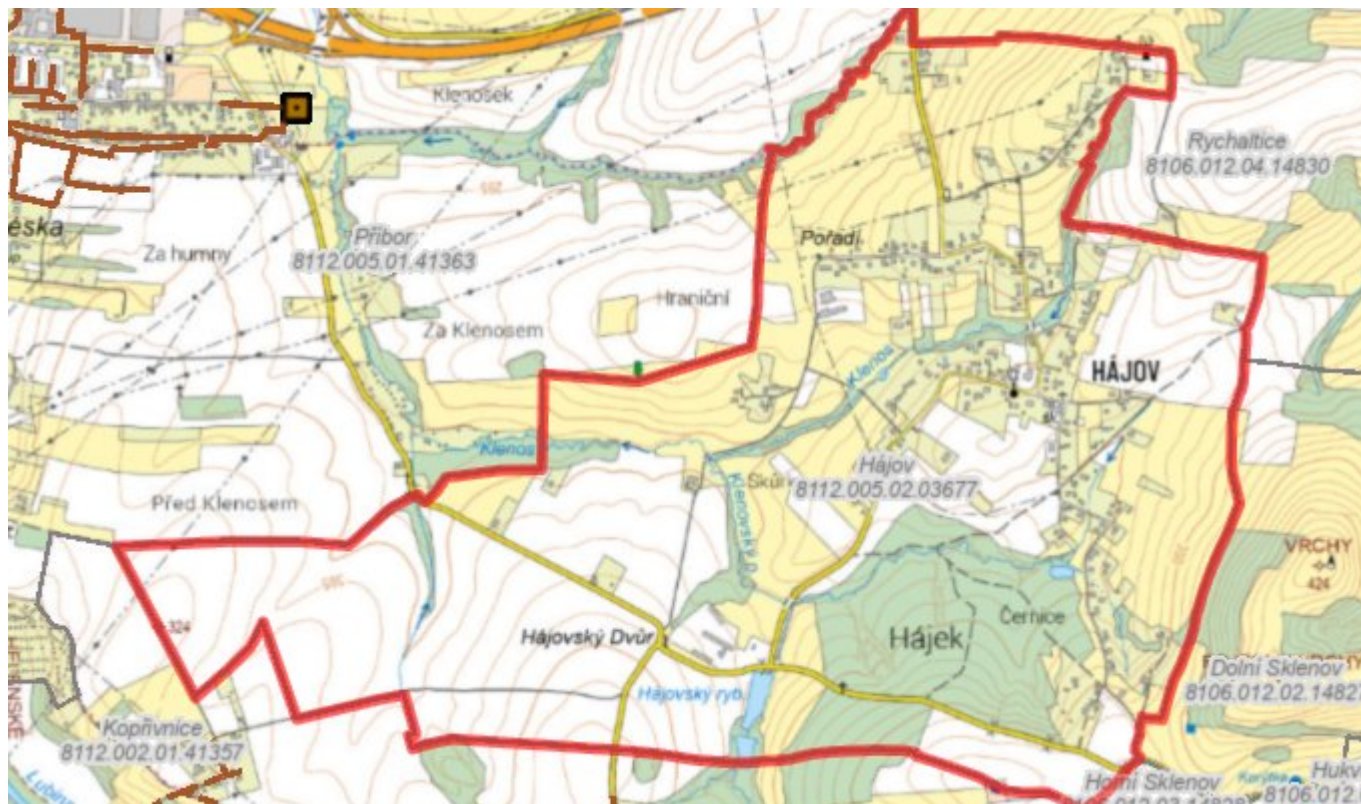

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 14000/2020-15132-1.

E.1 Předpokládané investiční náklady [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Hájov	-	-	-
Celkem	-	-	-

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
16. 12. 2024	2/88	usnesení zastupitelstva	