

Liptáň - Bučávka - 8114.015.02.08480 - stav 16. 12. 2024

A. OBEC

Liptáň

Číslo obce PRVKUK	15
Kód obce PRVKUK	8114.015.02.08480
Kód obce	597571
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1724 (8114) Krnov
Číslo POU Název POU	3468 Město Albrechtice



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
8114.015.02.08480.02	Bučávka	08480	84808

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Bučávka (330 – 415 m n.m.) je malé sídlo místního významu správně náležející k obci Liptáň. Nachází se v severním cípu bruntálského okresu. Celé území osoblažska je ze tří stran obklopeno státní hranicí. Zástavba se rozkládá podél místní komunikace z Liptáně a okolo pravostranného přítoku řeky Osoblaha.

B.2 Demografický vývoj v části obce (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel		
		2020	2025	2030
Bučávka	Trvale bydlící	40	41	43
	Přechodně bydlící	20	24	30
	Celkem	60	65	73

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liptaň	473	475	475	474	487	474	461	463	462	453	456	457	462	472	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod		
	2020	2025	2030
Bučávka	39	44	51

C.2 Výpočet potřeby vody

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	5	6	8
Maximální potřeba vody	m ³ /den	8	10	12
Voda specifická z VVR	l/os x den	127,40	144,60	154,50
Voda specifická z VFC	l/os x den	88,10	85,10	81,90
Voda specifická z VFD	l/os x den	61,70	61,70	61,70
Voda specifická z VFO	l/os x den	26,30	23,30	20,10
Voda specifická z VNF	l/os x den	39,30	59,50	72,60

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného stavu zásobování pitnou vodou

Dle projektové dokumentace bylo realizováno napojení sídla na SV Osoblažsko. Zdrojem vody pro SV je vrt TR 4 s ÚV Třemešná.

Z přírodního řadu Liptáň – Horní Povelice je provedena odbočka pro sídlo Bučávka. Řídicím vodojemem je VDJ Stráž 250 m³ (379,50-376,20), ve kterém je též zabezpečena akumulace vody. K zásobování výše položené části sídla je navržena čerpací stanice.

Délka rozvodného řadu v Bučávce je 2 750 m – DN 50.

Statek je zásobován vodou z místní vodoteče.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod v sídle Bučávka je nový a je navržen na potřebný rozsah, který je konečný i pro pokrytí výhledových potřeb.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

Žádný zdroj není uvažován.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě vodovodu, ani není uvažováno s rekonstrukcí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Základní informace k nouzovému zásobování pitnou vodou včetně souvisejících právních předpisů jsou uvedeny v Souhrnné zprávě.

Seznam zdrojů nouzového zásobování je řešen v rámci krizového řízení a jedná se o neveřejnou informaci.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami provozovatelem vodovodu nebo integrovaným záchranným systémem. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

C.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci			
	2020	2025	2030	
Bučávka	0	0	0	

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV			
	2020	2025	2030	
Bučávka	0	0	0	

D.3 Produkce odpadních vod

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	6,50	6,70	7,00
Produkce komunálního znečištění	kg/den	1,90	2,00	2,10

Produkce průmyslových OV	m ³ /den	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V místní části Bučávka není vybudována žádná soustavná kanalizace. Likvidace odpadních vod z jednotlivých objektů probíhá v septicích či domovních ČOV, které mají přepady zaústěny do otevřených příkopů odkud odpadní vody spolu s vodou povrchovou odtékají do recipientu. Část obce má vybudovány bezodtokové jímky, které jsou vyváženy.

Významní producenti odpadních vod

Na katastrálním území se nenachází žádný větší producent odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu


Vzhledem k velikosti sídla a charakteru obytné zástavby doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje.

V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. Jako další alternativu doporučujeme využití stávajících septiků (žump) pro mechanické předčištění odpadních vod s následným dočištěním na zemních (půdních) filtrech.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě kanalizace.

D.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)

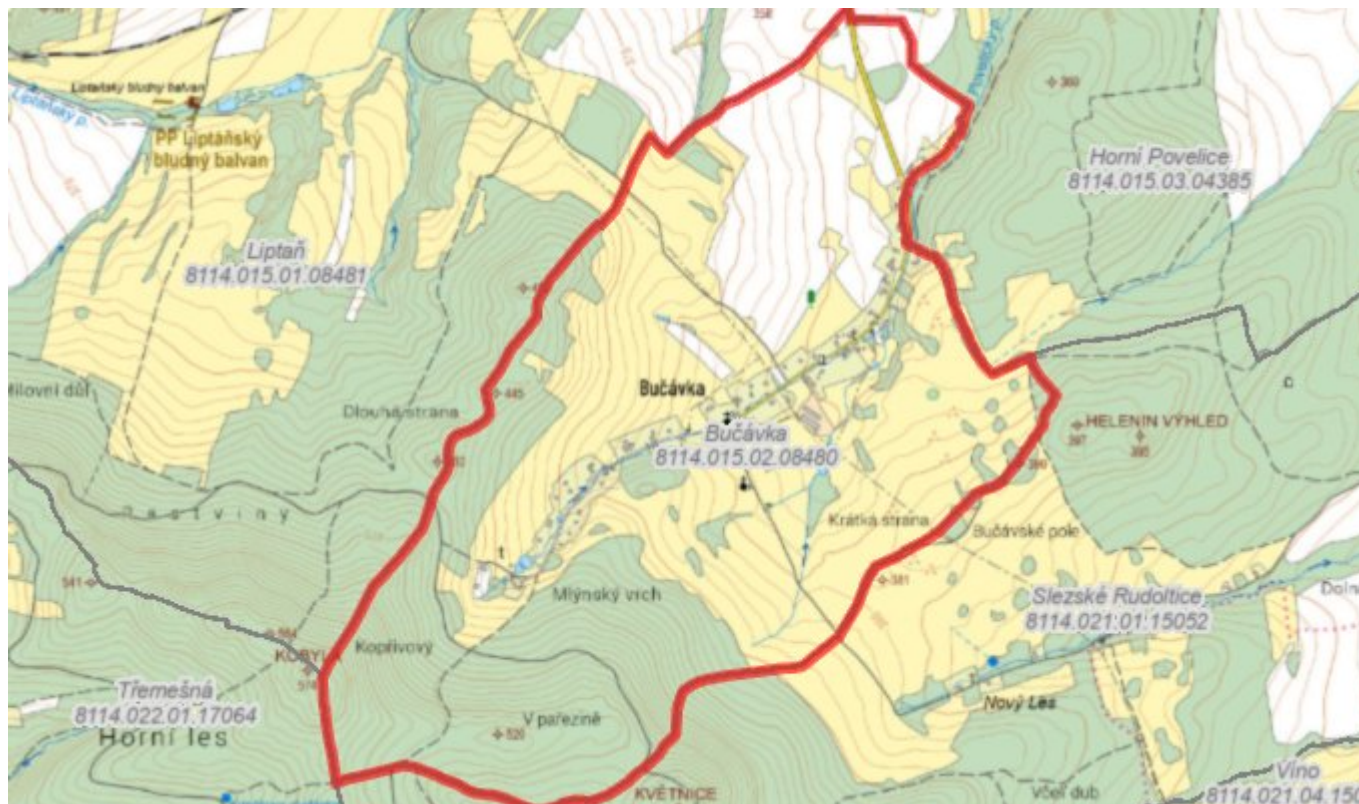

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 14000/2020-15132-1.

E.1 Předpokládané investiční náklady [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Bučávka	-	324,0	324,0
Celkem	-	324,0	324,0

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
16. 12. 2024	2/88	usnesení zastupitelstva	