


Luboměř - 8116.005.01.08811 - stav 16. 12. 2024

A. OBEC

Luboměř

Číslo obce PRVKUK	5
Kód obce PRVKUK	8116.005.01.08811
Kód obce	599646
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1872 (8116) Odry
Číslo POU Název POU	3654 Odry

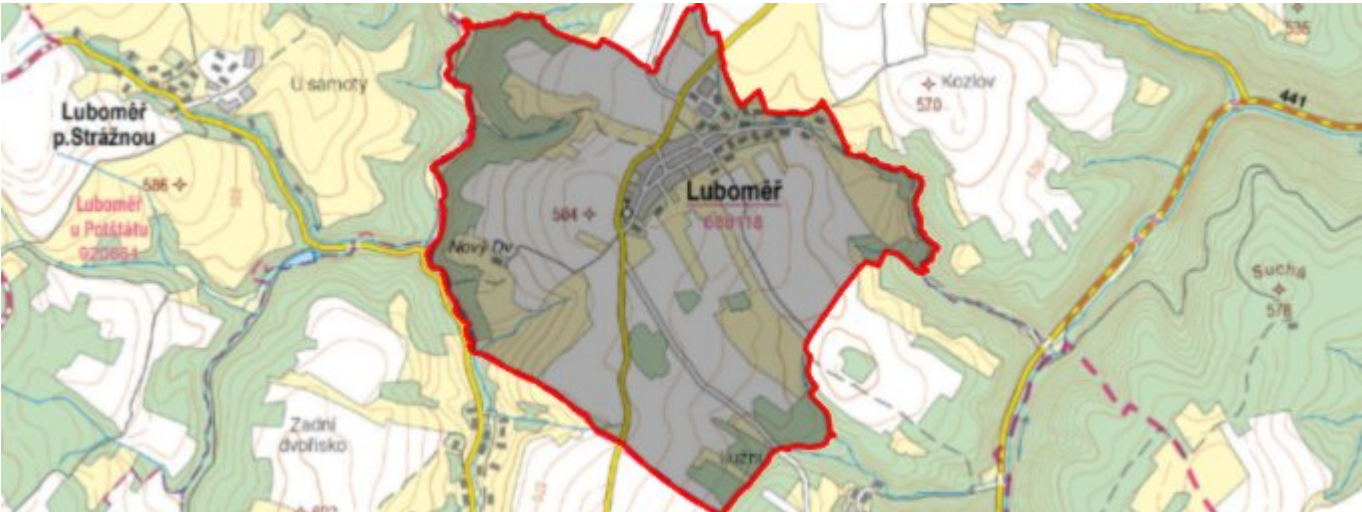

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
8116.005.01.08811.01	Luboměř	08811	88111

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Luboměř je menší obec na hranici okresu západně od města Odry. Obec má samostatný obecní úřad. Obec leží na náhorní planině Oderských vrchů. Obytnou zástavbu obce tvoří zejména rodinné domky.

B.2 Demografický vývoj v části obce (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel			
		2020	2025	2030	

Luboměř	Trvale bydlící	356	330	324
	Přechodně bydlící	24	23	27
	Celkem	380	353	351

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Luboměř	386	380	376	382	366	373	373	378	368	370	376	385	391	395	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod		
	2020	2025	2030
Luboměř	346	331	327

C.2 Výpočet potřeby vody

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	81	83	86
Maximální potřeba vody	m ³ /den	122	125	129
Voda specifická z VVR	l/os x den	234,00	250,80	262,30
Voda specifická z VFC	l/os x den	197,70	203,70	205,50
Voda specifická z VFD	l/os x den	63,30	63,30	63,30
Voda specifická z VFO	l/os x den	134,40	140,40	142,20
Voda specifická z VNF	l/os x den	36,40	47,10	56,90

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného stavu zásobování pitnou vodou

Vodovod v obci je od roku cca 1975. Vodovod je součástí malého skupinového vodovodu Klokočůvek - Spálov - Luboměř. V současné době je vodovod provozován SmVaK Ostrava a.s. RS Nový Jičín.

Zdrojem vody skupinového vodovodu je studna S 2 severně od Spálova. U studny je úprava vody s odkyselovacími filtry, akumulací 100 m³ a hygienickým zabezpečením dávkováním chlornanu sodného. Výtlačným řadem je voda čerpána do VDJ DTP Spálov 250 m³. Z vodojemu DTP Spálov přes síť HTP Spálova je

voda čerpána do věžové akumulace HTP Spálov o objemu 200 m³, max.hladina vody 606,85 m n.m. a dno 602,85 m n.m. Vodojem je koncový pro HTP Spálov a společný pro HTP Spálov a rozvod Luboměř. Z vodojemu je veden přívodní řad a navazující rozvod v Luboměř. V rámci vodovodu Luboměř je položeno 3 857 m potrubí a to PVC DN 80 a DN 100.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Rozvodná síť svým rozsahem vyhovuje potřebám zásobování obce. V rámci územního plánu je předpokládáno doplnění rozvodné sítě pro lokality navržené k zastavění.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

Žádný zdroj není uvažován.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě vodovodu, ani není uvažováno s rekonstrukcí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Základní informace k nouzovému zásobování pitnou vodou včetně souvisejících právních předpisů jsou uvedeny v Souhrnné zprávě.

Seznam zdrojů nouzového zásobování je řešen v rámci krizového řízení a jedná se o neveřejnou informaci.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami provozovatelem vodovodu nebo integrovaným záchranným systémem. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

C.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci			
	2020	2025	2030	
Luboměř	72	66	67	

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV			
	2020	2025	2030	
Luboměř	0	0	0	

D.3 Produkce odpadních vod

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	55,60	51,50	50,60
Produkce komunálního znečištění	kg/den	15,70	14,60	14,30

Produkce průmyslových OV	m ³ /den	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Území obce Luboměř včetně nemovitostí je odvodňováno nesystematicky množstvím samostatných stok, které jsou zaústěny do otevřeného koryta Luboměřského potoka. Kanalizace funguje jako jednotná stoková síť, odvádí splaškovou vodu z některých nemovitostí (z kuchyní a koupelen) a dešťovou vodu ze zpevněných ploch a střech. Délka kanalizace je cca 3 700 m, jedná se o betonové potrubí DN 300 - 500 mm. Ostatní splaškové vody jsou většinou předčištěny v septicích, domovních čističkách odpadních vod, případně akumulovány v bezodtokových jímkách – žumpách. Větší část kanalizační sítě svým technickým řešením, provedením a stavem již neodpovídá současným požadavkům na stokovou síť. Nutno nechat zpracovat studii na rekonstrukci/vybudování nové (oddělené) kanalizace či systému DČOV.

Významní producenti odpadních vod

Na území obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti sídla a charakteru obytné zástavby doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje.

V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. Jako další alternativu doporučujeme využití stávajících septiků (žump) pro mechanické předčištění odpadních vod s následným dočištěním na zemních (půdních) filtrech.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě kanalizace.

D.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 14000/2020-15132-1.

E.1 Předpokládané investiční náklady [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Luboměř	-	-	-
Celkem	-	-	-

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
16. 12. 2024	2/88	usnesení zastupitelstva	