

Luboměř - Heltínov - 8116.005.02.08810 - stav 16. 12. 2024

A. OBEC

Luboměř

Číslo obce PRVKUK	5
Kód obce PRVKUK	8116.005.02.08810
Kód obce	599646
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1872 (8116) Odry
Číslo POU Název POU	3654 Odry



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
8116.005.02.08810.02	Heltínov	08810	88102

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Místní část Heltínov správně náleží k obci Luboměř. Leží na jih od Luboměře na hranici Přírodního parku Oderské Vrchy, v blízkosti st. silnice Odry – Potštát .

B.2 Demografický vývoj v části obce (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel			
		2020	2025	2030	
Heltínov	Trvale bydlící	19	49	52	
	Přechodně bydlící	18	19	22	
	Celkem	37	68	74	

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Luboměř	386	380	376	382	366	373	373	378	368	370	376	385	391	395	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod			
	2020	2025	2030	
Heltínov	0	0	53	

C.2 Výpočet potřeby vody

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	0	0	5
Maximální potřeba vody	m ³ /den	0	0	8
Voda specifická z VVR	l/os x den	156,30	126,20	101,40
Voda specifická z VFC	l/os x den	156,30	126,20	100,60
Voda specifická z VFD	l/os x den	80,60	80,60	80,60
Voda specifická z VFO	l/os x den	75,70	45,70	20,00
Voda specifická z VNF	l/os x den	0,00	0,00	0,80

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného stavu zásobování pitnou vodou

Místní část Luboměř – Heltínov nemá vodovod. V současnosti se stále vyskytují jak kvalitativní, tak především kvantitativní problémy se zásobováním obyvatel pitnou vodou. Obyvatelé jsou zde odkázáni jen na vlastní zdroje

pitné vody – kopané studny či vrty, které v důsledku dlouho trvajícího sucha vysychají.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Ve výhledu je připravováno připojení místní části Heltínova na vodovod v Luboměři. Z Luboměře bude proveden přívodní řad PVC DN 80 délky 2 564 m do PK 10 m3 s max. hladinou vody 559,4 m n.m. a dnem 558,0 m n.m. Z PK bude proveden rozvod z PVC DN 80 délky 1 223 m.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

Žádný zdroj není uvažován.

Časový harmonogram

Výstavba vodovodu se předpokládá v letech 2026 - 2028 s ohledem na ekonomické možnosti.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace


Základní informace k nouzovému zásobování pitnou vodou včetně souvisejících právních předpisů jsou uvedeny v Souhrnné zprávě.

Seznam zdrojů nouzového zásobování je řešen v rámci krizového řízení a jedná se o neveřejnou informaci.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami provozovatelem vodovodu nebo integrovaným záchranným systémem. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

C.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)

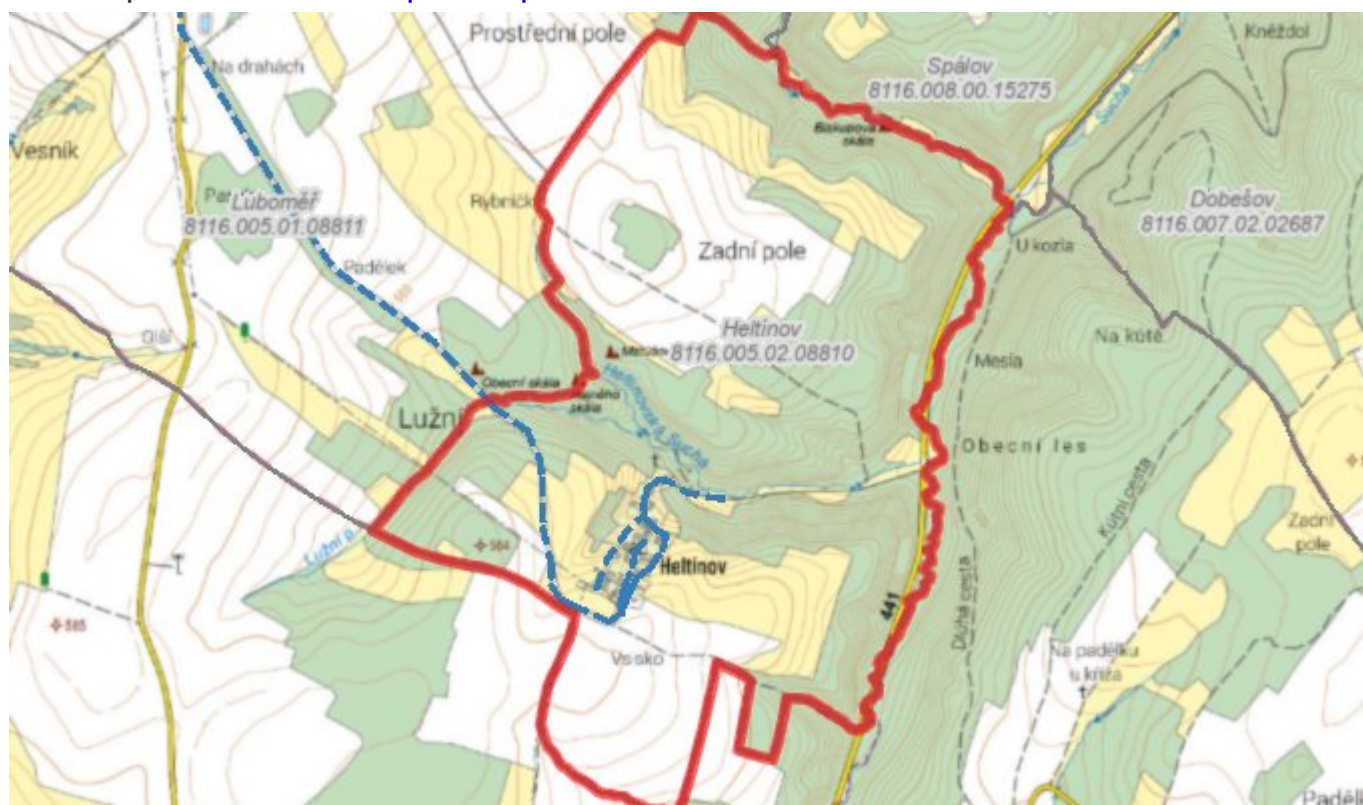

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci		
	2020	2025	2030
Heltínov	8	20	18

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV		
	2020	2025	2030
Heltínov	0	0	0

D.3 Produkce odpadních vod

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	3,00	7,70	8,20
Produkce komunálního znečištění	kg/den	0,90	2,20	2,30
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Území obce Heltínov včetně nemovitostí je odvodňováno nesystematicky množstvím samostatných stok, které jsou zaústěny do otevřeného koryta Luboměřského potoka. Kanalizace funguje jako jednotná stoková síť, odvádí splaškovou vodu z některých nemovitostí (z kuchyní a koupelen) a dešťovou vodu ze zpevněných ploch a střech. Délka kanalizace je cca 275 m, jedná se o betonové potrubí DN 300 - 500 mm. Ostatní splaškové vody jsou většinou předčištěny v septicích, domovních čističkách odpadních vod, případně akumulovány v bezodtokových jímkách – žumpách. Větší část kanalizační sítě svým technickým řešením, provedením a stavem již neodpovídá současným požadavkům na stokovou síť. Nutno nechat zpracovat studii na rekonstrukci/vybudování nové (oddělené) kanalizace či systému DČOV.

Významní producenti odpadních vod

Na území obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu


Vzhledem k velikosti sídla a charakteru obytné zástavby doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje.

V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. Jako další alternativu doporučujeme využití stávajících septiků (žump) pro mechanické předčištění odpadních vod s následným dočištěním na zemních (půdních) filtrech.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě kanalizace.

D.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)

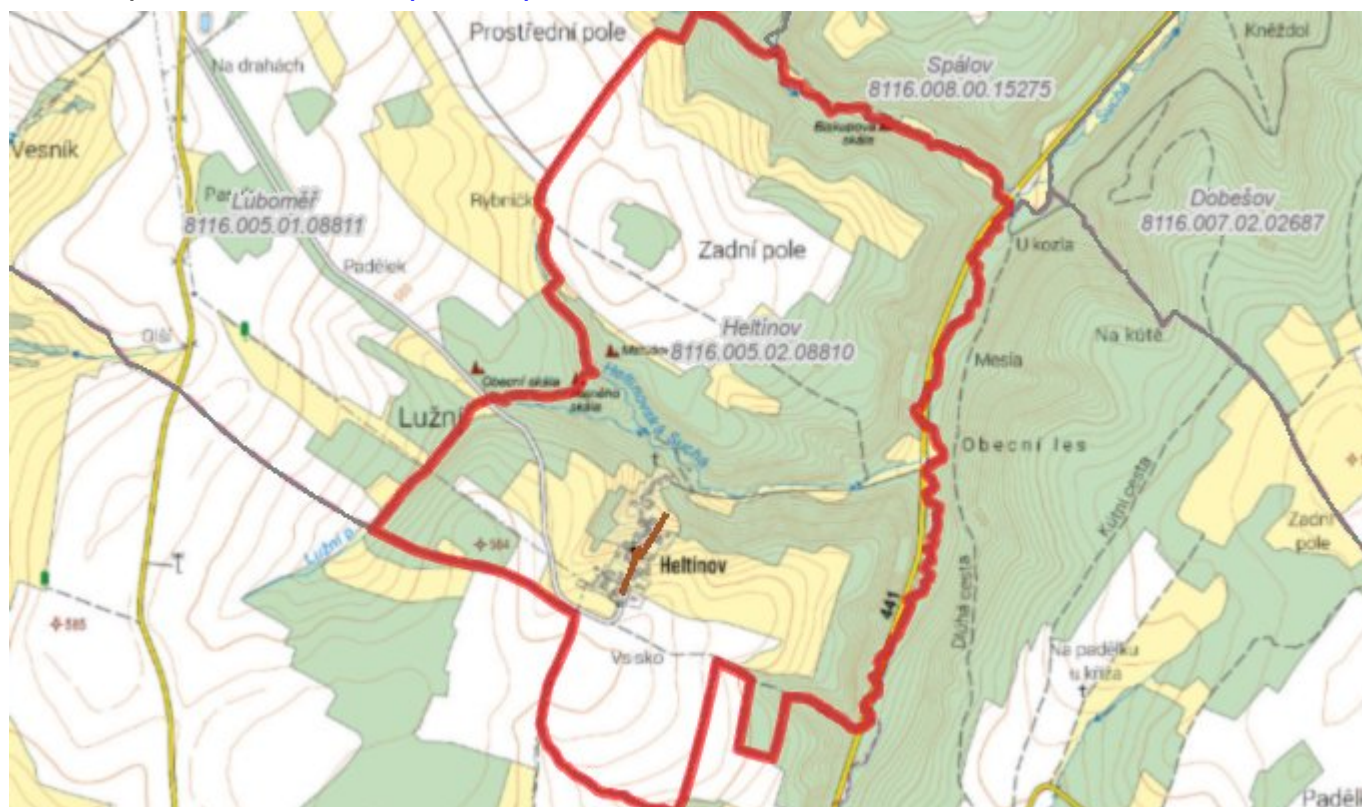

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 14000/2020-15132-1.

E.1 Předpokládané investiční náklady [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Heltínov	11 220,0	-	11 220,0
Celkem	11 220,0	-	11 220,0

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
16. 12. 2024	2/88	usnesení zastupitelstva	