


Vražné - Emauzy - 8116.009.02.18577 - stav 16. 12. 2024

A. OBEC

Vražné

Číslo obce PRVKUK	9
Kód obce PRVKUK	8116.009.02.18577
Kód obce	554910
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1872 (8116) Odry
Číslo POU Název POU	3654 Odry

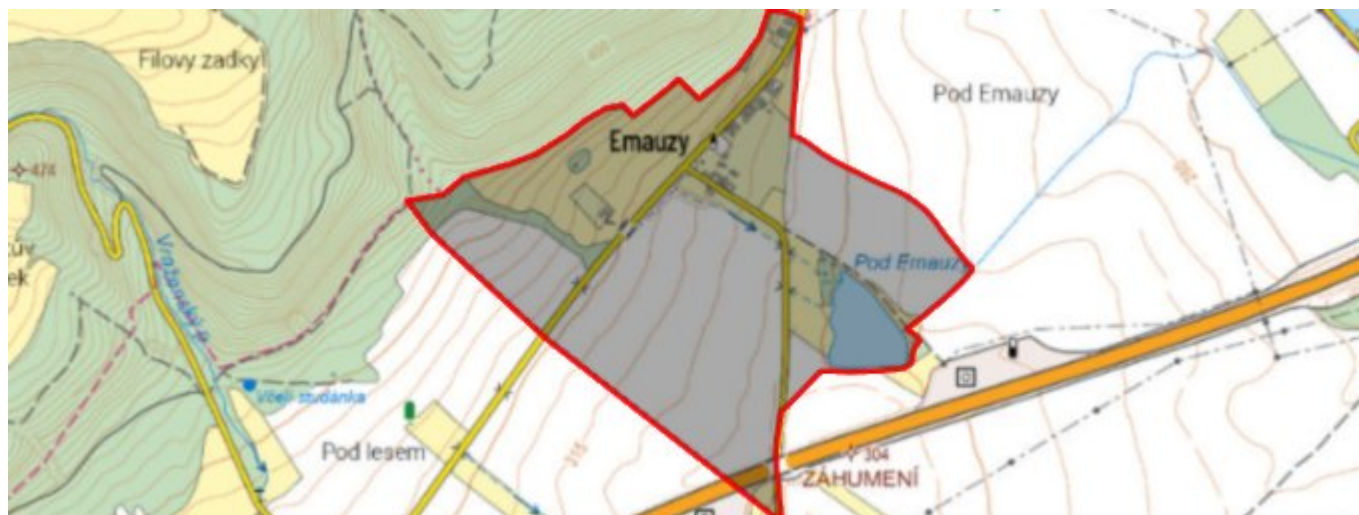

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
8116.009.02.18577.02	Emauzy	18577	185779

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Emauzy patří mezi nejmenší místní části okresu a leží jižně nedaleko města Odry. Nelze předpokládat rozvoj podnikatelských aktivit.

B.2 Demografický vývoj v části obce (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel		
		2020	2025	2030
Emauzy	Trvale bydlící	59	57	56
	Přechodně bydlící	2	2	2
	Celkem	61	59	58

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vražné	849	859	845	832	832	836	847	850	838	833	850	853	849	846	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod		
	2020	2025	2030
Emauzy	30	40	53

C.2 Výpočet potřeby vody

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	3	5	6
Maximální potřeba vody	m ³ /den	5	7	9
Voda specifická z VVR	l/os x den	113,70	115,30	113,50
Voda specifická z VFC	l/os x den	104,70	100,30	95,90
Voda specifická z VFD	l/os x den	75,20	75,20	75,20
Voda specifická z VFO	l/os x den	29,50	25,10	20,70
Voda specifická z VNF	l/os x den	9,00	15,00	17,60

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného stavu zásobování pitnou vodou

Vodovod v Emauzech je napojen na systém vodovodu Hynčice odbočením přívodního řadu z PVC DN 80 délky 2 235 m do AT stanice. Rozvodná síť je z PVC v DN 50 a DN 80 v celkové délce 479 m.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Rozsah rozvodné sítě je proveden na potřebný rozsah zásobování obce.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

Žádný zdroj není uvažován.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě vodovodu, ani není uvažováno s rekonstrukcí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace


Základní informace k nouzovému zásobování pitnou vodou včetně souvisejících právních předpisů jsou uvedeny v Souhrnné zprávě.

Seznam zdrojů nouzového zásobování je řešen v rámci krizového řízení a jedná se o neveřejnou informaci.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami provozovatelem vodovodu nebo integrovaným záchranným systémem. Nouzové zásobování pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobování užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

C.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)

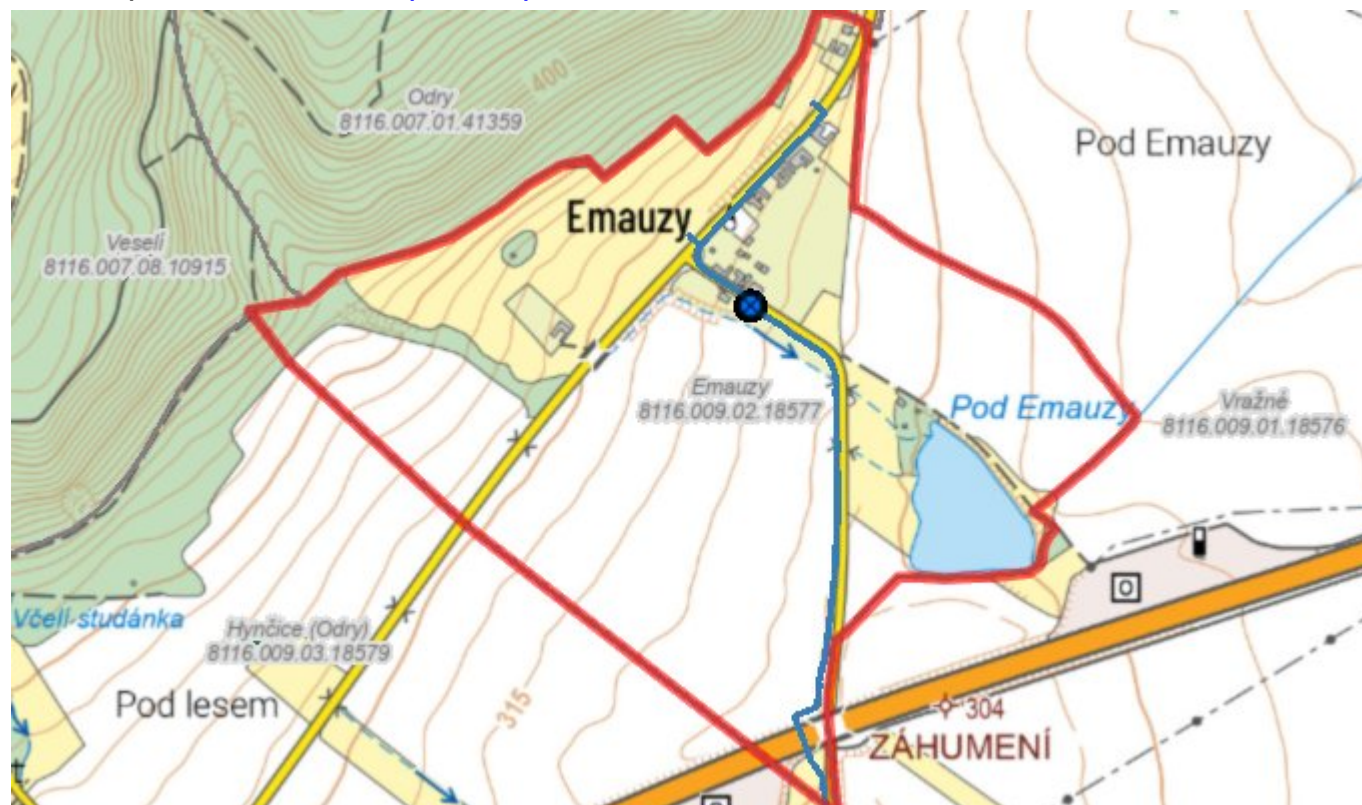

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci			
	2020	2025	2030	
Emauzy	0	0	40	

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV			
	2020	2025	2030	
Emauzy	0	0	40	

D.3 Produkce odpadních vod

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	9,20	8,90	8,80
Produkce komunálního znečištění	kg/den	2,60	2,50	2,50
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec Emauzy nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou po individuálním předčištění v septicích či domovních ČOV odváděny trativody do potoka. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachytávány v bezodtokových jímkách a následně vyváženy. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů a propustků do potoka.

Významní producenti odpadních vod

Na území obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Na základě technickoekonomické studie pro obce Mankovice a Vražné byla navržena výstavba splaškové kanalizace v obcích Mankovice a Vražné a čistírny odpadních vod v obci Mankovice s kapacitou 1 750 EO. V obci Vražné, místní část Emauzy, se jedná o gravitační kanalizaci v délce 955 m.

Výstavba kanalizace: 2026-2029

The map shows a topographic representation of the Emauzy area. A prominent red boundary outlines a specific region. Yellow lines represent roads, with one road passing through the center of the red boundary. A blue line indicates a water feature, possibly a stream or a small lake, located to the right of the red boundary. The map includes contour lines and various labels: 'Emauzy' in the center, 'Pod Emauzy' in the upper right, 'Vážně' in the lower right, 'Hynčice (Odry)' in the lower left, 'Veselí' in the upper left, 'Odry' in the upper left, 'Včelí studánka' in the lower left, 'Pod lesem' in the lower left, and 'ZAHUMENÍ' in the lower right. Numerical labels like '8116.007.01.41359', '8116.007.08.10915', '8116.009.02.18577', '8116.009.01.18576', and '8116.009.03.18579' are also present. A red diamond symbol with the number '304' is located near the bottom right.

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 14000/2020-15132-1.

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Emauzy	-	4 741,0	4 741,0
Celkem	-	4 741,0	4 741,0

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
16. 12. 2024	2/88	usnesení zastupitelstva	