

Chlebičov - 8117.013.00.05114 - stav 16. 12. 2024

A. OBEC

Chlebičov

Číslo obce PRVKUK	13
Kód obce PRVKUK	8117.013.00.05114
Kód obce	512923
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1945 (8117) Opava
Číslo POU Název POU	3760 Opava



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
8117.013.00.05114.00	Chlebičov	05114	51144

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Chlebičov leží v severní části okresu cca 4 km severovýchodně od okresního města Opavy. Nejsilnější vazby má obec na Opavu, kam dojíždí větší část ekonomicky aktivního obyvatelstva. Chlebičov je obcí s převládající funkcí ubytovací. Obytná zástavba obce je soustředěna podél místní komunikace a vytváří kompaktní urbanistický půdorys. Z jihozápadu je zástavba obce ohraničena státní silnicí Velké Hoštice - Pusté Jakartice, která současně tvoří hranici katastrálního území. Na území obce pramení vodoteč Bílý potok, který na katastru města Kravaře ústí do Mlýnské strouhy.

Obytnou zástavbu obce tvoří převážně rodinné domky. Na území obce se nachází výrobní uzenářských výrobků,

dále je zde několik drobných provozoven, obchodů atd. Mimo zmíněnou občanskou vybavenost se na území obce nenachází žádný větší producent odpadních vod. Na katastru obce se nachází skládka nebezpečného odpadu, kterou provozuje společnost EKO – Chlebičov a.s.

Z hlediska zástavby je pro obec v současné době obtížné rozšířit svůj katastr o vhodné stavební plochy, nabídka na trhu práce z hlediska pracovních příležitostí je omezená schopností získat zaměstnání u rodinných firem s pracovníky nad 5 zaměstnanců (v obci se taková nachází pouze jedna), v tomto ohledu naprosto převažují profese v režimu OSVČ.

B.2 Demografický vývoj v části obce (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel			
		2020	2025	2030	
Chlebičov	Trvale bydlící	1 169	1 192	1 218	
	Přechodně bydlící	0	0	0	
	Celkem	1 169	1 192	1 218	

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chlebičov	1094	1097	1100	1103	1093	1103	1127	1152	1167	1172	1169	1181	1181	1175	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod			
	2020	2025	2030	
Chlebičov	1 157	1 179	1 205	

C.2 Výpočet potřeby vody

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	130	138	146
Maximální potřeba vody	m ³ /den	194	207	220
Voda specifická z VVR	l/os x den	112,00	116,90	121,50
Voda specifická z VFC	l/os x den	104,20	104,00	103,80
Voda specifická z VFD	l/os x den	93,50	93,50	93,50

Voda specifická z VFO	l/os x den	10,70	10,50	10,30
Voda specifická z VNF	l/os x den	7,80	12,90	17,70

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného stavu zásobování pitnou vodou

Obec Chlebičov (290 - 270 m n. m.) má provozován vodovod, jehož provozovatelem je SmVaK Ostrava a.s., RS 5 Opava. Obec je zásobována vodou z vlastního zdroje vody - vrtu JS-1 Angelika, který je situován jihozápadně od Chlebičova. Průměrná vydatnost tohoto vrtu je udávána hodnotou 20 l.s-1. Voda je čerpána ponorným čerpadlem výtlačným řadem do úpravny vody o výkonu 4 l.s-1. V úpravně vody je voda s vyšším obsahem CO₂ provzdušňována a zdravotně zabezpečována plynným chlórem chlorátorem ADVANCE. Upravená voda je čerpána výtlačným řadem do věžového vodojemu o objemu 200 m³, hlad. 320,00 - 313,00 m n. m. Z vodojemu je voda gravitací přiváděna do rozvodné sítě v obci z PVC DN 150 a DN 100. Z vodojemu je také gravitačně napojena obec Pusté Jakartice přívodním řadem PVC DN 100.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Od konce února 2022 probíhá v Chlebičově vybudování nového vrtu a související infrastruktury, který by nahradil stávající vrt zásobující kromě obyvatel obce také lidi v Pustých Jakartcích. Systém funguje tak, že voda z vrtu je čerpána ponorným čerpadlem do odkyselovací stanice a následně upravena odkyselením přes aerační věž s dávkováním chlornanu sodného pro zajištění zdravotního zabezpečení. Upravená voda směřuje do jímky pitné vody s objemem 30 metrů krychlových a následně je čerpána do věžového vodojemu s kapacitou 200 kubíků, odkud směřuje k odběratelům.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci jsou využívány stávající podzemní zdroje.

Časový harmonogram

Výstavba nového zdroje: 2022 - 2023.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace


Základní informace k nouzovému zásobování pitnou vodou včetně souvisejících právních předpisů jsou uvedeny v Souhrnné zprávě.

Seznam zdrojů nouzového zásobování je řešen v rámci krizového řízení a jedná se o neveřejnou informaci.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami provozovatelem vodovodu nebo integrovaným záchranným systémem. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

C.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)

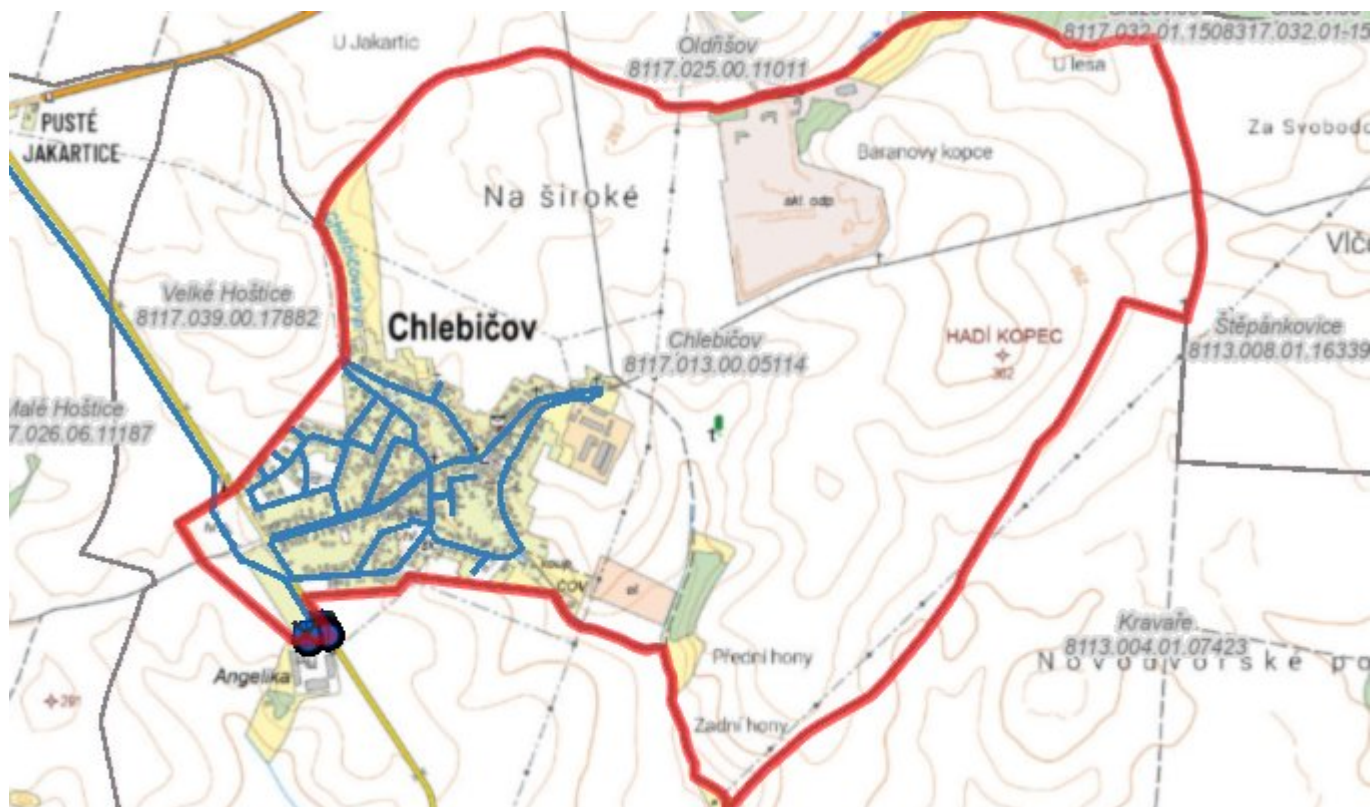

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci			
	2020	2025	2030	
Chlebičov	1 169	1 192	1 218	

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV			
	2020	2025	2030	
Chlebičov	1 169	1 192	1 218	

D.3 Produkce odpadních vod

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	210,40	214,60	219,20
Produkce komunálního znečištění	kg/den	70,10	71,50	73,10

Produkce průmyslových OV	m ³ /den	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci Chlebičov je v současné době vybudována poměrně rozsáhlá síť jednotné kanalizace, která odvádí splaškové vody na čistírnu odpadních vod a odlehčené odpadní vody do Chlebičovského potoka. Celková délka stávající kanalizace je 6 220 m. Na kanalizační síti se nachází 2 odlehčovací komory. Mechanickou-biologická ČOV byla uvedena do provozu v letech 2014 - 2015. Provoz a údržbu stávající kanalizace zajišťuje obecní úřad Chlebičov.

Odpadní vody z výroby uzenářských výrobků jsou předčištěny v lapači tuku a následně akumulovány v žumpě, která je vyvážena, po dokončení systému jednotné kanalizace bude provedeno přepojení na tento systém v souladu s platnou legislativou.

Likvidace průsakových vod z plochy skládky je řešena samostatně a je v souladu s požadavky stávající legislativy.

Významní producenti odpadních vod

Na území obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Systém odvedení a likvidace odpadních vod je vyhovující.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě kanalizace, ani není uvažováno s rekonstrukcí.

D.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 14000/2020-15132-1.

E.1 Předpokládané investiční náklady [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Chlebičov	4 000,0	-	4 000,0
Celkem	4 000,0	-	4 000,0

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
16. 12. 2024	2/88	usnesení zastupitelstva	
14. 10. 2009	7/663	usnesení zastupitelstva	