

# Jezdkovice - 8117.016.00.05938 - stav 16. 12. 2024

## A. OBEC

### Jezdkovice

<b>Číslo obce PRVKUK</b>	16
<b>Kód obce PRVKUK</b>	8117.016.00.05938
<b>Kód obce</b>	547191
<b>Číslo ORP (ČSÚ)</b> <b>Název ORP</b>	1945 (8117) Opava
<b>Číslo POU</b> <b>Název POU</b>	3760 Opava



### Členění obce

<b>Úplný kód části obce PRVKUK</b>	<b>Název části obce</b>	<b>Kód části obce PRVKUK</b>	<b>Kód části obce RÚIAN</b>
8117.016.00.05938.00	Jezdkovice	05938	59382

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Jezdkovice leží cca 7,0 km západně od města Opava. Zástavba obce je kompaktní, sevřená, bez proluk s hospodářskými staveními a je soustředěná kolem silnic III. třídy. Jezdkovice jsou obcí s funkcí obytnou. Zastavěnou částí obce protéká místní vodoteč, která je následně pravostranným přítokem potoku Velká. V zastavěné části obce je vodoteč zatrubněna do potrubí DN 1000 mm.

Obytnou zástavbu obce tvoří převážně nízkopodlažní rodinné domky a usedlosti. Na území obce se v minimální míře nachází drobné provozovny a obchod.

## B.2 Demografický vývoj v části obce (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel		
		2020	2025	2030
Jezdkovice	Trvale bydlící	244	238	232
	Přechodně bydlící	10	10	10
	Celkem	254	248	242

## B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jezdkovice	223	223	220	231	231	230	235	244	244	242	244	248	245	244	-	-	-

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod		
	2020	2025	2030
Jezdkovice	214	217	222

### C.2 Výpočet potřeby vody

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m <sup>3</sup> /den	49	54	58
Maximální potřeba vody	m <sup>3</sup> /den	74	81	87
Voda specifická z VVR	l/os x den	230,80	247,80	262,50
Voda specifická z VFC	l/os x den	224,00	221,80	218,20
Voda specifická z VFD	l/os x den	63,00	63,00	63,00
Voda specifická z VFO	l/os x den	161,00	158,70	155,20
Voda specifická z VNF	l/os x den	6,80	26,00	44,30

### C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného stavu zásobování pitnou vodou

Obec Jezdkovice (356 - 324 m n. m.) má veřejný vodovod zkolaudovaný v roce 2002, který je součástí svazku

pro provoz Skupinového vodovodu Litultovice, který zásobuje vodou obce Hlavnice, Jezdkovice, Stěbořice, Hertice. Celý vodovod provozuje Svazek obcí pro provoz skupinového vodovodu Litultovice.

Rozvodná vodovodní síť v Jezdkovicích o délce 1 416 m je napojena na vodojem Jezdkovice o objemu 2 x 250 m<sup>3</sup>, hlad. 353,80 - 357,10 m n. m.

Zdrojem vody pro tento SV je jímací území Mladecko, ve kterém je jímána podzemní voda jímána o celkové vydatnosti až 24 l.s-1. Voda je z vrtů čerpána do úpravní vody Mladecko, kde je upravována a zdravotně zabezpečena plynným chlórem. Upravená voda je čerpána výtlačným řadem DN 200 do zemního vodojemu Litultovice o objemu 2 x 650 m<sup>3</sup>, hlad. 375,50 - 370,50 m n. m.

Čerpací stanice ve vodojemu Litultovice čerpá vodu do vodojemu Hlavnice 2 x 150 m<sup>3</sup>, hlad. 402,70 - 399,40 m n. m.

Z vodojemu Hlavnice je vybudován přiváděcí řad C DN 200, délky 4 343 m do vodojemu Jezdkovice 2 x 250 m<sup>3</sup>, hlad. 353,80 - 357,10 m n. m.

Přiváděcí řad C1 DN 150 přivádí gravitací vodu do rozvodné vodovodní sítě Jezdkovice z PVC trub, celková délka sítě je 1 677 m včetně přívodu z vodojemu.

## C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování je vyhovující i do budoucna.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

Žádný zdroj není uvažován.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě vodovodu, ani není uvažováno s rekonstrukcí.

## C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace


Základní informace k nouzovému zásobování pitnou vodou včetně souvisejících právních předpisů jsou uvedeny v Souhrnné zprávě.

Seznam zdrojů nouzového zásobování je řešen v rámci krizového řízení a jedná se o neveřejnou informaci.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami provozovatelem vodovodu nebo integrovaným záchranným systémem. Nouzové zásobování pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobování užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

## C.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)

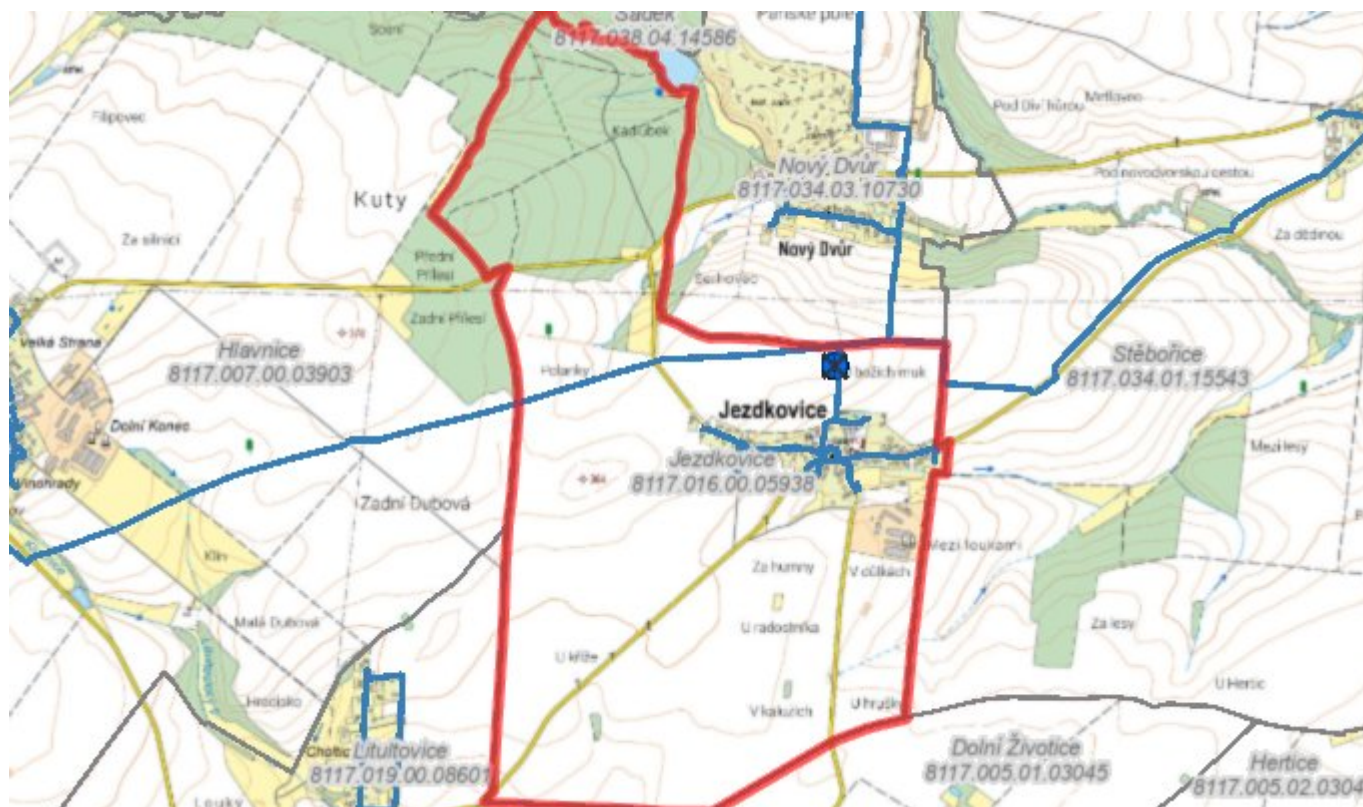

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci		
	2020	2025	2030
Jezdkovice	73	71	69

### D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV		
	2020	2025	2030
Jezdkovice	0	0	0

### D.3 Produkce odpadních vod

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m <sup>3</sup> /den	38,00	37,10	36,10
Produkce komunálního znečištění	kg/den	10,70	10,50	10,20

Produkce průmyslových OV	m <sup>3</sup> /den	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	0,00	0,00	0,00

## D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci Jezdkovice je v současné době vybudována soustavná kanalizace, která původně měla sloužit k odvedení dešťových vod z intravilánu obce. Převážná část stávající kanalizace byla budována v 60-tých letech minulého století. Celková délka stávající kanalizační sítě je cca 1 600 m, jako materiál je použito betonové potrubí o profilu DN 300 - DN 1000 mm, včetně zatrubnění potoka. Převážná část stávající kanalizace je funkční, technický stav odpovídá staří jednotlivých kanalizačních stok. Provoz a údržbu stávající kanalizace zajišťuje obecní úřad Jezdkovice. Dle vyjádření provozovatele lze počítat s využitím části kanalizace pro odvádění odpadních vod ve výhledu.

Čištění odpadních vod v obce je zajištěno převážně v septicích či domovních ČOV. Ty mají přepady zaústěny do stávající kanalizace, respektive přímo do povrchových vodotečí případně trativodu, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními především do místního potoka. Část zástavby má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením na ČOV.

Významní producenti odpadních vod

Na území obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod.


## D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Obec má záměr vybudovat splaškovou kanalizace a centrální ČOV. Do doby vybudování kanalizace doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje zákonnými způsoby v bezodtokých jímkách s vyvážením odpadu na ČOV, nebo v domovních ČOV zaústěných do vhodných vodotečí, stejně jako odpadní vody z objektů, které jsou mimo dosah navrhované kanalizace.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě kanalizace.

## D.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)

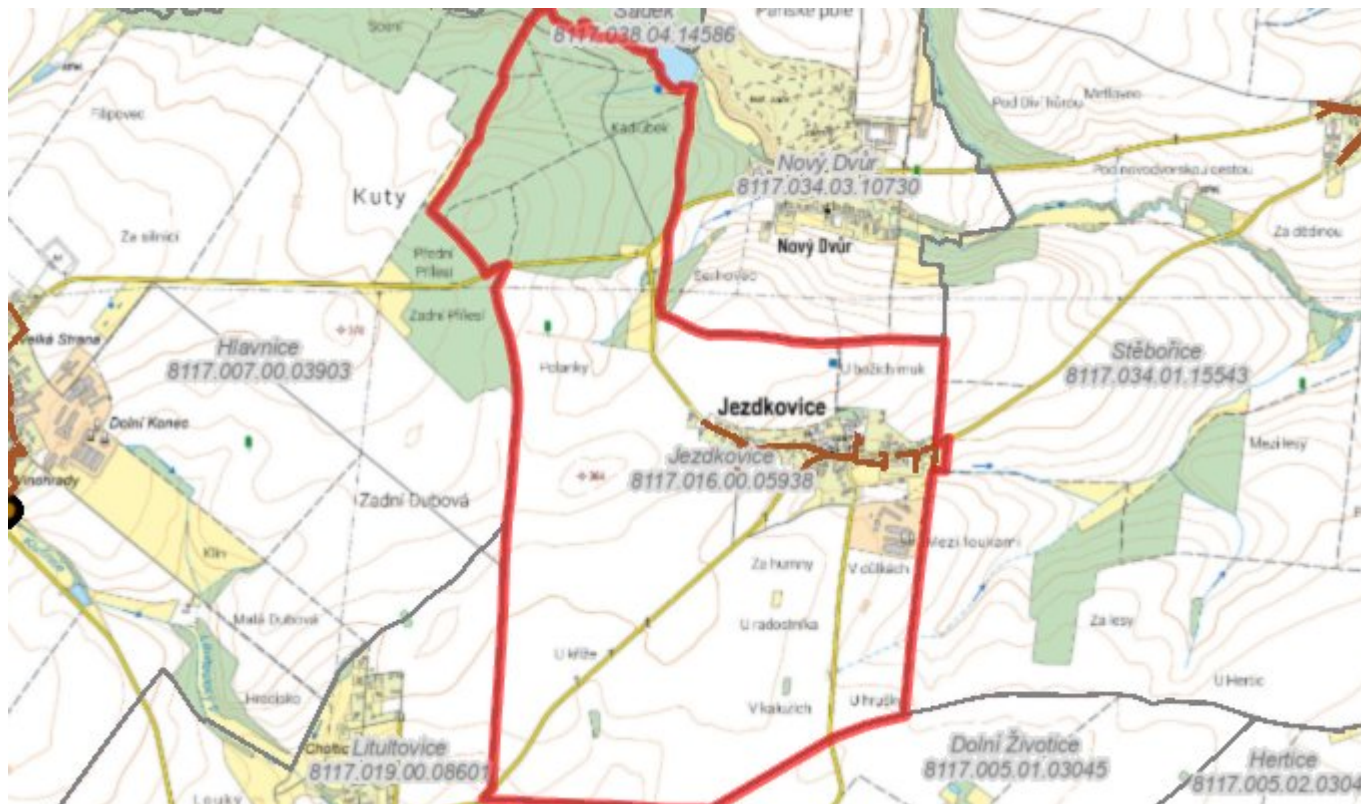

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 14000/2020-15132-1.

### E.1 Předpokládané investiční náklady [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Jezdkovice	-	-	-
<b>Celkem</b>	-	-	-

## F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
16. 12. 2024	2/88	usnesení zastupitelstva	
24. 4. 2008	23/1944	usnesení zastupitelstva	