


Klimkovice - Josefovce - 8119.004.03.06630 - stav 16. 12. 2024

A. OBEC

Klimkovice

Číslo obce PRVKUK	4
Kód obce PRVKUK	8119.004.03.06630
Kód obce	599549
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1961 (8119) Ostrava
Číslo POU Název POU	3786 Ostrava

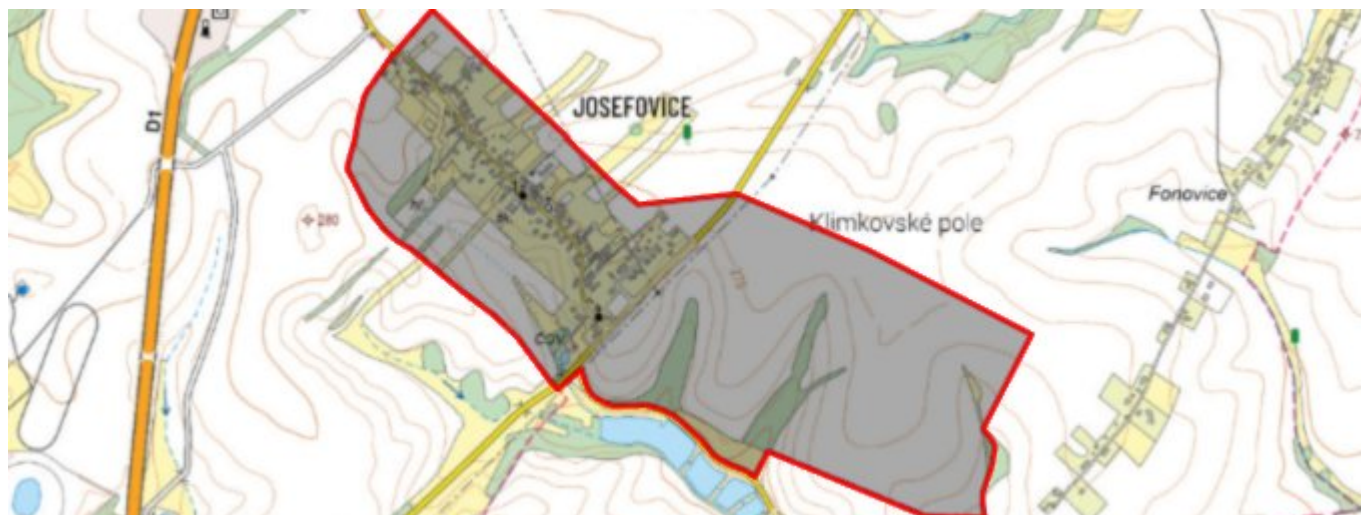

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
8119.004.03.06630.03	Josefovce	06630	66303

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Josefovce jsou místní částí Klimkovic. Leží jižně nedaleko města Klimkovic.

B.2 Demografický vývoj v části obce (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel			
		2020	2025	2030	
Josefovce	Trvale bydlící	341	333	324	
	Přechodně bydlící	10	10	10	
	Celkem	351	343	334	

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Klimkovice	4108	4154	4238	4319	4371	4364	4399	4427	4422	4468	4495	4498	4469	4516	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod			
	2020	2025	2030	
Josefovce	330	330	324	

C.2 Výpočet potřeby vody

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	53	57	62
Maximální potřeba vody	m ³ /den	79	86	92
Voda specifická z VVR	l/os x den	159,60	174,10	190,20
Voda specifická z VFC	l/os x den	151,60	149,50	148,40
Voda specifická z VFD	l/os x den	104,10	102,00	100,00
Voda specifická z VFO	l/os x den	47,50	47,50	48,40
Voda specifická z VNF	l/os x den	8,00	24,60	41,80

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného stavu zásobování pitnou vodou

V obci je vybudován vodovod v roce 1982, který je provozován SmVaK Ostrava, a.s., RS Nový Jičín. Zástavba leží na kótě 265 m n.m. až 275 m n.m.

Vodovod v obci je součástí malého skupinového vodovodu, který je společný s Jistebníkem a Janovicemi a je napojen na systém OOV.

Z přivaděče OOV u Josefovce je odbočení s krátkým přívodem do zemní akumulace Josefovce 250 m³ s max. hladinou vody 293,30 m n.m. a dnem 290,00 m n.m. Pod tlakem akumulace Josefovce je rozvodná síť ve všech zásobovaných obcích. Přes síť Josefovce je zásobován Jistebník, samostatným řadem z vodojemu Josefovce pak Janovice.

V rámci přívodních a rozvodných řadů v Josefovce je položeno celkem 3 930 m vodovodních řadů a to z PVC DN 80 až DN 200.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod v Josefovce je nový, dobře navržený, bez provozních problémů. Rozvodná okružní síť je provedena na konečný stav a umožní zásobování obce i s možným rozvojem. Není uvažováno s dalším rozšířením vodovodu.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

Žádný zdroj není uvažován.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě vodovodu, ani není uvažováno s rekonstrukcí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Základní informace k nouzovému zásobování pitnou vodou včetně souvisejících právních předpisů jsou uvedeny v Souhrnné zprávě.

Seznam zdrojů nouzového zásobování je řešen v rámci krizového řízení a jedná se o neveřejnou informaci.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami provozovatelem vodovodu nebo integrovaným záchranným systémem. Nouzové zásobování pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobování užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

C.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)

Produkce průmyslových OV	m ³ /den	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V místní části Josefovce je vybudována oddílná kanalizační síť ve správě města Klimkovice. Celková délka kanalizace je cca 1 200 m a je vyrobena především z plastových trub o profilech DN 200 mm - 250 mm. Kanalizace je ukončena na ČOV Josefovce jejíž kapacita je 330 EO. Čištění odpadních vod z nemovitostí, které není možno z technických důvodů připojit na kanalizaci, je realizováno skrze domovní čistírny odpadních vod. Vyčištěné vody jsou vypouštěny do recipientu nebo do vsaku na pozemku vlastníka nemovitosti. Popřípadě jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením.

Významní producenti odpadních vod

Na území obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Systém odvedení a likvidace odpadních vod je vyhovující.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě kanalizace, ani není uvažováno s rekonstrukcí.

D.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 14000/2020-15132-1.

E.1 Předpokládané investiční náklady [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Josefovice	-	-	-
Celkem	-	-	-

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
16. 12. 2024	2/88	usnesení zastupitelstva	
22. 4. 2009	4/228	usnesení zastupitelstva	
24. 4. 2008	23/1944	usnesení zastupitelstva	