


Staré Těchanovice – Jánské Koupele - 8122.009.02.07542 - stav 16. 12. 2024

A. OBEC

Staré Těchanovice

Číslo obce PRVKUK	9
Kód obce PRVKUK	8122.009.02.07542
Kód obce	568198
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1953 (8122) Vítkov
Číslo POU Název POU	3778 Vítkov

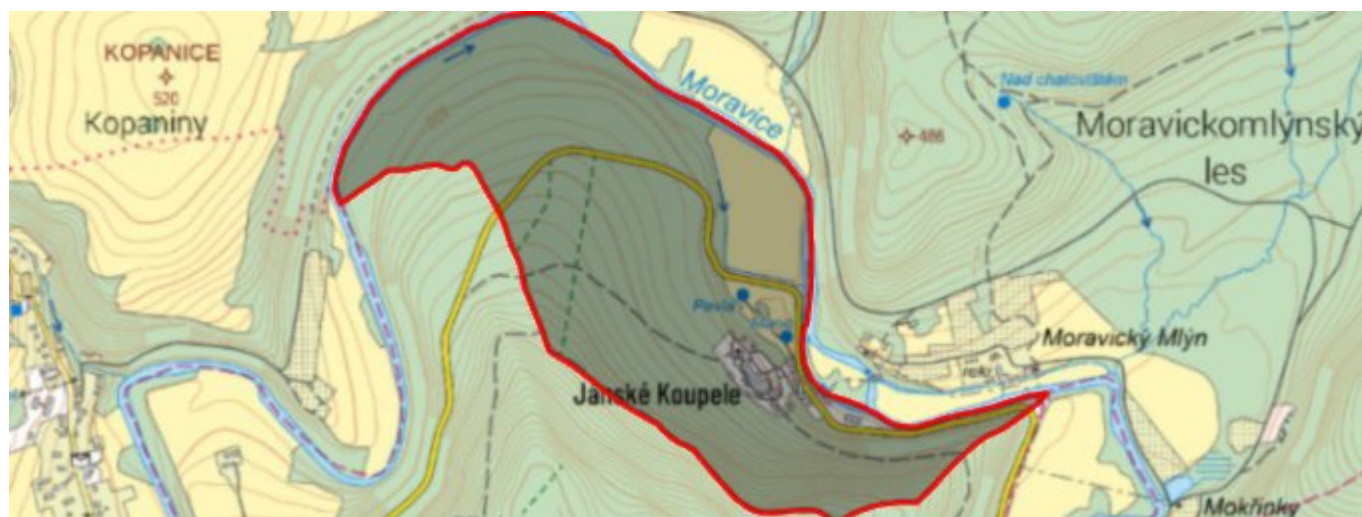

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
8122.009.02.07542.02	Jánské Koupele	07542	75426

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Administrativně patří Jánské Koupele pod správu obecního Staré Těchanovice. Jedná se o areál bývalých lázní s přilehlým devastovaným parkem a loukami podél vodního toku Moravice. Celý areál Jánských Koupelí je dnes opuštěný a nevyužívaný.

B.2 Demografický vývoj v části obce (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel		
		2020	2025	2030
Jánské Koupele	Trvale bydlící	0	0	0
	Přechodně bydlící	160	160	160
	Celkem	160	160	160

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Staré Těchanovice	142	145	152	149	148	149	155	151	157	149	141	137	133	132	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod		
	2020	2025	2030
Jánské Koupele	0	0	0

C.2 Výpočet potřeby vody

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	0	0	0
Maximální potřeba vody	m ³ /den	0	0	0
Voda specifická z VVR	l/os x den	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VFC	l/os x den	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VFD	l/os x den	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VFO	l/os x den	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VNF	l/os x den	0,00	0,00	0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného stavu zásobování pitnou vodou

Lázně (425 - 430 m n. m.) jsou zásobovány vodou z vlastního zdroje - studny na pravém břehu Moravice.

Vydatnost je min. 2 l/s, zdroj má vyhlášena pásma hygienické ochrany (PHO).

Dále je voda čerpána do zemního vodojemu o objemu 20 m³. Přívod do VDJ z PVC DN 100 v délce 250 m. Zásobní řad z PVC DN 100 v délce 200 m. Vodovod byl rekonstruován v roce 1985 a je v dobrém technickém stavu.

Na rozvodu je 10 domovních přípojek v celkové délce cca 100 m.

V současné době nejsou lázně v provozu a trvale bydlící obyvatelé v této oblasti nejsou.

Odběr je jen pro správu lázeňských budov.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V případě obnovení lázeňského provozu bude zvýšen i odběr vody. Stávající zásobování pitnou vodou je i pro zvýšený odběr dostačující.

Výhledově je možnost napojení na vodovod pro osady Nová Zálužná, Zálužná a Močidla.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci jsou využívány stávající podzemní zdroje.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě vodovodu, ani není uvažováno s rekonstrukcí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace


Základní informace k nouzovému zásobování pitnou vodou včetně souvisejících právních předpisů jsou uvedeny v Souhrnné zprávě.

Seznam zdrojů nouzového zásobování je řešen v rámci krizového řízení a jedná se o neveřejnou informaci.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami provozovatelem vodovodu nebo integrovaným záchranným systémem. Nouzové zásobování pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobování užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

C.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)

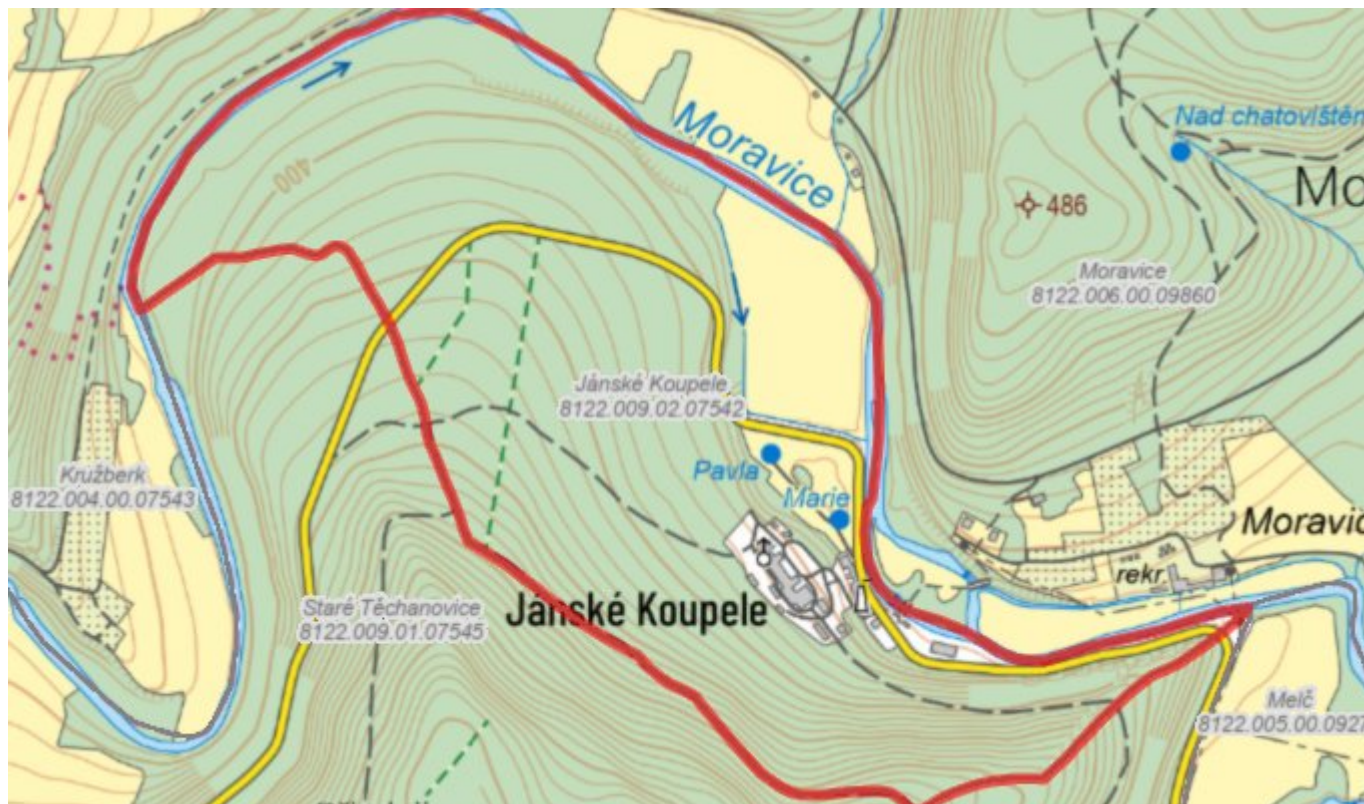

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci			
	2020	2025	2030	
Janské Koupele	80	80	80	

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV			
	2020	2025	2030	
Janské Koupele	0	0	0	

D.3 Produkce odpadních vod

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	0,00	0,00	0,00
Produkce komunálního znečištění	kg/den	0,00	0,00	0,00

Produkce průmyslových OV	m ³ /den	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Lokalita lázní Jánské Koupele je odkanalizována jednotnou kanalizací o celkové délce cca 280 m, která je ukončena na mechanicko-biologické ČOV. Vzhledem ke skutečnosti, že celý areál lázní v současné době není využíván, je stávající ČOV odstavena z provozu. Kapacita stávající ČOV ovšem je dostatečná pro zajištění likvidace odpadních vod z celého areálu lázní.

Významní producenti odpadních vod

Na katastrálním území se nenachází žádný větší producent odpadních vod.


D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k současnému stavu celého areálu nejsou zde navržena žádná opatření a do roku 2030 se nepředpokládá využití areálu.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě kanalizace, ani není uvažováno s rekonstrukcí

D.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)

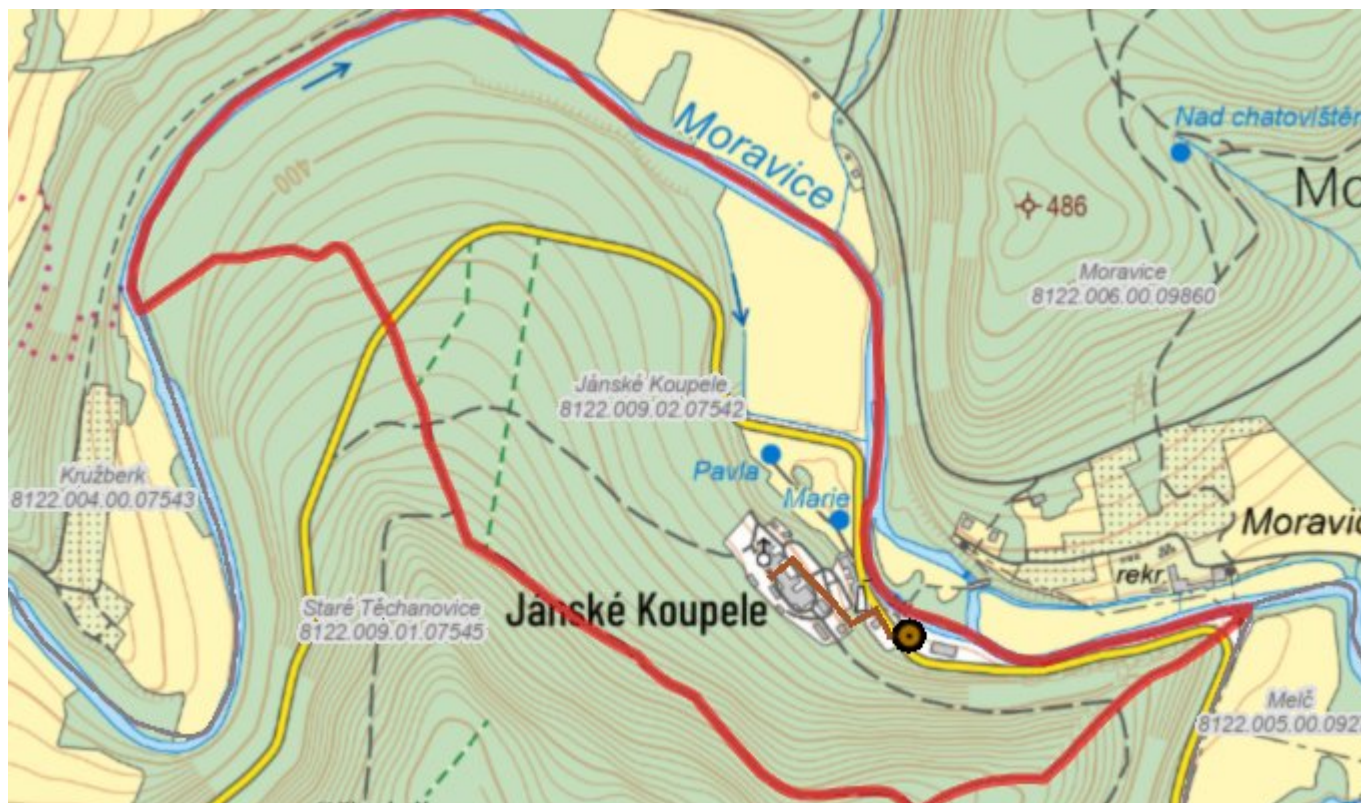

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 14000/2020-15132-1.

E.1 Předpokládané investiční náklady [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Jánské Koupele	-	-	-
Celkem	-	-	-

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
16. 12. 2024	2/88	usnesení zastupitelstva	