


Vítkov - Lhotka - 8122.012.04.10680 - stav 16. 12. 2024

A. OBEC

Vítkov

Číslo obce PRVKUK	12
Kód obce PRVKUK	8122.012.04.10680
Kód obce	511021
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1953 (8122) Vítkov
Číslo POU Název POU	3778 Vítkov

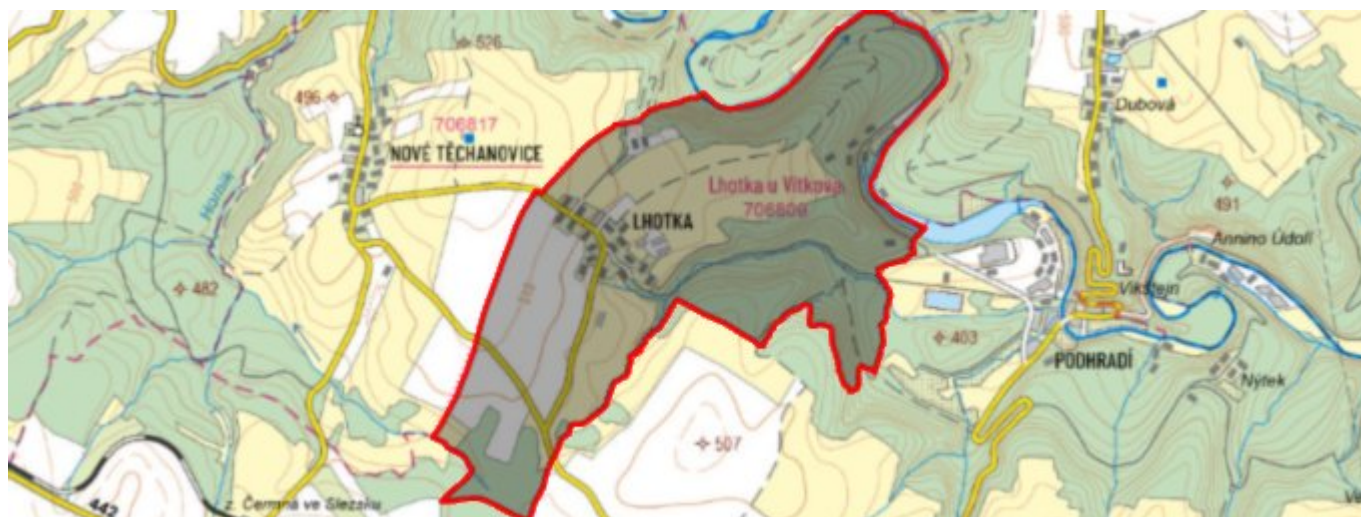

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
8122.012.04.10680.04	Lhotka	10680	106801

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Administrativně patří pod kompetenci Městského úřadu Vítkov. Obytná zástavba Lhotky u Vítkova je soustředěna podél hlavní komunikace, která prochází středem obytné zástavby.

B.2 Demografický vývoj v části obce (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel		
		2020	2025	2030

Lhotka	Trvale bydlící	70	68	67
	Přechodně bydlící	0	0	0
	Celkem	70	68	67

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vítkov	6123	6066	5981	5942	5912	5825	5806	5787	5753	5725	5670	5620	5593	5670	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod		
	2020	2025	2030
Lhotka	70	68	67

C.2 Výpočet potřeby vody

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	9	11	13
Maximální potřeba vody	m ³ /den	14	17	20
Voda specifická z VVR	l/os x den	130,30	162,00	193,90
Voda specifická z VFC	l/os x den	109,00	109,60	109,90
Voda specifická z VFD	l/os x den	88,70	88,70	88,70
Voda specifická z VFO	l/os x den	20,30	20,90	21,20
Voda specifická z VNF	l/os x den	21,40	52,40	84,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného stavu zásobování pitnou vodou

Lhotka u Vítkova (470 - 520 m n. m.) má vybudovaný veřejný vodovod, který je ve správě SmVaK Ostrava a.s.. Je na něj napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel.

Zdrojem vody je Ostravský oblastní vodovod (OOV), jiný zdroj není. Voda je přivedena ze zemního VDJ Vítkov 650 m3 (hladiny 516,79 - 512,69 m n.m.) a je čerpána do věž. VDJ 200 m3 (hladiny 550,79-545,79 m n.m.) a odtud je přiváděna gravitačně do VDJ Nové Těchanovice - Lhotka 50 m3 (hladiny 530,43-527,23 m n. m.) a

odtud gravitačně do spotřebišť. VDJ Nové Těchanovice - Lhotka je společný pro Lhotku a Nové Těchanovice. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Vítkov. Byl uveden do provozu v r. 1976.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Způsob zásobování Lhotky u Vítkova je i do budoucna vyhovující. Rozšíření vodovodní sítě se neuvažuje.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

Žádný zdroj není uvažován.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě vodovodu, ani není uvažováno s rekonstrukcí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace


Základní informace k nouzovému zásobování pitnou vodou včetně souvisejících právních předpisů jsou uvedeny v Souhrnné zprávě.

Seznam zdrojů nouzového zásobování je řešen v rámci krizového řízení a jedná se o neveřejnou informaci.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami provozovatelem vodovodu nebo integrovaným záchranným systémem. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

C.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)

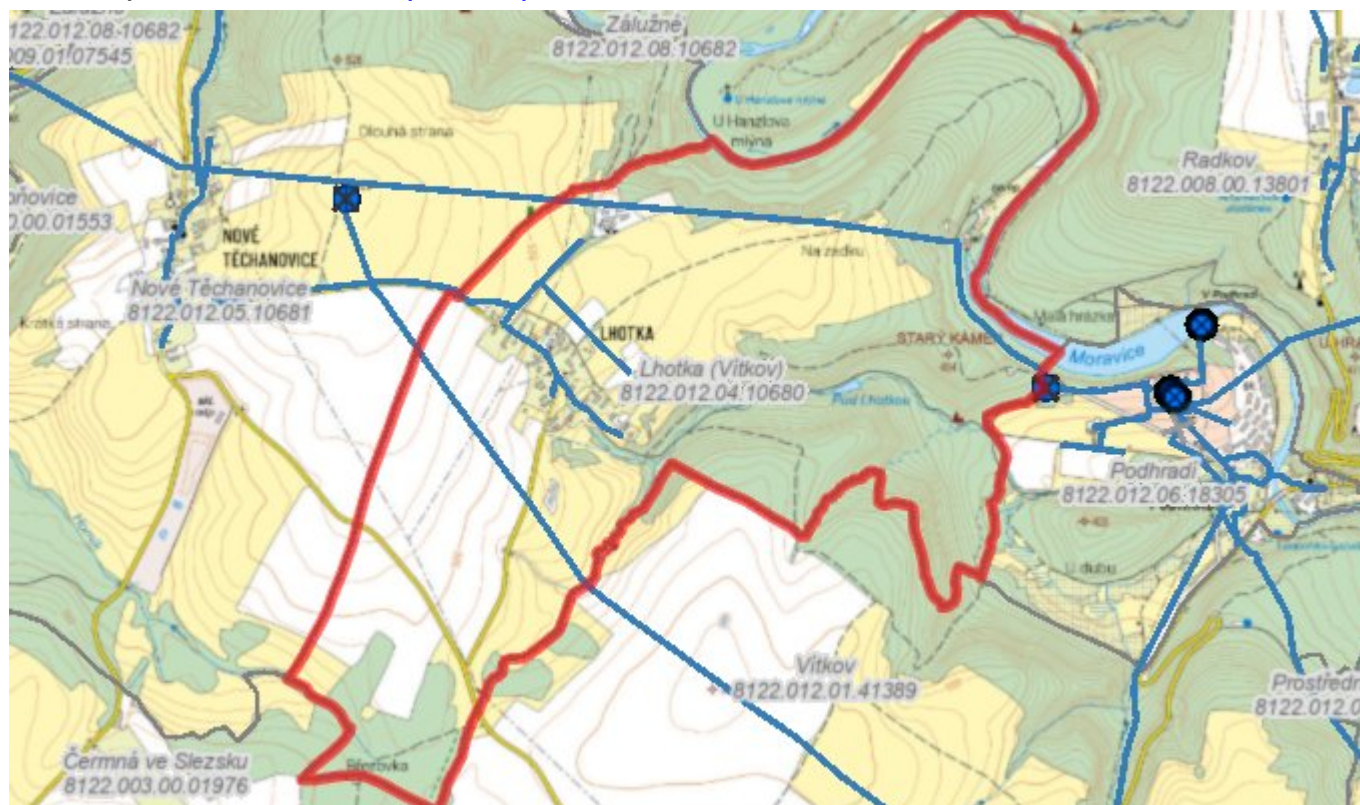

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci		
	2020	2025	2030
Lhotka	18	17	18

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV		
	2020	2025	2030
Lhotka	0	0	0

D.3 Produkce odpadních vod

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	10,50	10,20	10,10
Produkce komunálního znečištění	kg/den	2,80	2,70	2,70
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Čištění odpadních vod z jednotlivých obytných objektů je zajištěno v septicích, některé z nich jsou zaústěny do stávající jednotné kanalizace, která je vedena podél hlavní komunikace s vyústěním do místní vodoteče. Délka jednotné kanalizace je cca 650 m. Ostatní septiky, které nejsou v dosahu stávající kanalizace, jsou přepady napojeny do drenážních podmoků. Stávající kanalizace je ve správě městského úřadu Vítkov. Část obce využívá k akumulaci odpadních vod bezodtokové jímky, které jsou vyváženy.

Významní producenti odpadních vod

Na území obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Systém odvedení a likvidace odpadních vod je vyhovující.

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě kanalizace, ani není uvažováno s rekonstrukcí.

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 14000/2020-15132-1.

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Lhotka	-	-	-
Celkem	-	-	-

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
16. 12. 2024	2/88	usnesení zastupitelstva	