


Klimkovice - Josefovce - 8119.004.03.06630 - stav 22. 4. 2009

A. OBEC

Klimkovice

Číslo obce PRVKUK	4
Kód obce PRVKUK	8119.004.03.06630
Kód obce	599549
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1961 (8119) Ostrava
Číslo POU Název POU	3786 Ostrava

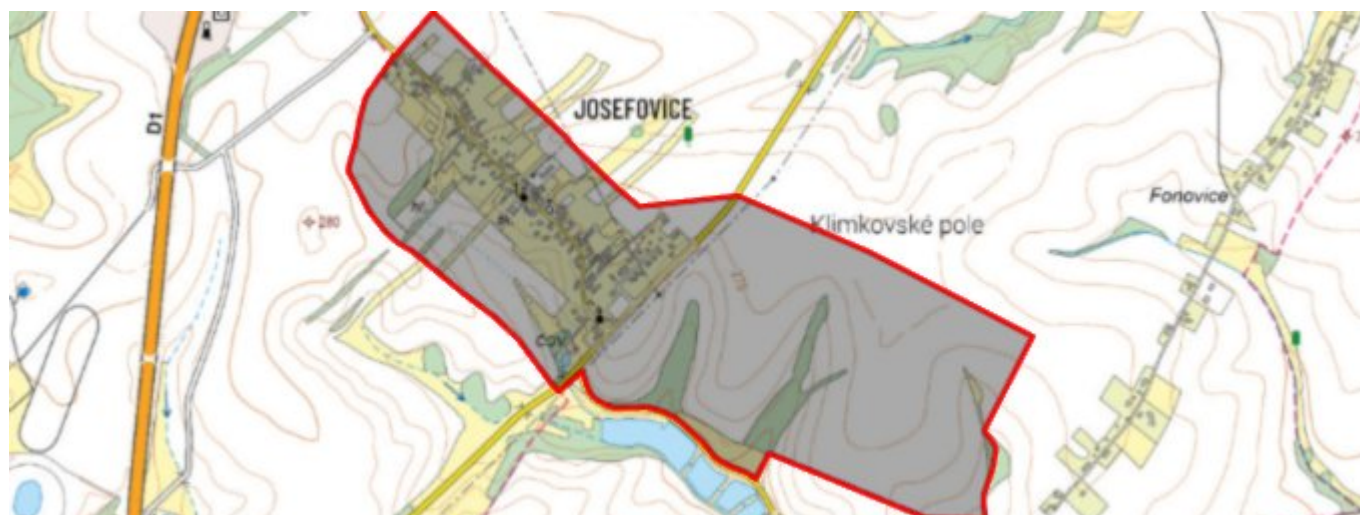

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
8119.004.03.06630.03	Josefovce	06630	66303

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Josefovce jsou místní částí Klimkovic. Leží jižně nedaleko města Klimkovic. Vzhledem k poloze i charakteru obce lze očekávat mírný nárůst počtu obyvatel.

B.2 Demografický vývoj v části obce (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel		
		2020	2025	2030
Josefovce	Trvale bydlící	0	0	0
	Přechodně bydlící	0	0	0
	Celkem	0	0	0

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Klimkovice	4108	4154	4238	4319	4371	4364	4399	4427	4422	4468	4495	4498	4469	4516	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod		
	2020	2025	2030
Josefovce	0	0	0

C.2 Výpočet potřeby vody

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	0	0	0
Maximální potřeba vody	m ³ /den	0	0	0
Voda specifická z VVR	l/os x den	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VFC	l/os x den	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VFD	l/os x den	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VFO	l/os x den	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VNF	l/os x den	0,00	0,00	0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného stavu zásobování pitnou vodou

V obci je vybudován vodovod v roce 1982, který je provozován SmVaK Ostrava, a.s., RS Nový Jičín. Zástavba leží na kótě 265 m n.m. až 275 m n.m.

Vodovod v obci je součástí malého skupinového vodovodu, který je společný s Jistebníkem a Janovicemi a je napojen na systém OOV. Z přívaděče OOV u Josefovce je odbočení s krátkým přívodem do zemní akumulace Josefovce 250 m³ s max.hladinou vody 293,30 m n.m. a dnem 290,00 m n.m. Pod tlakem akumulace Josefovce je rozvodná síť ve všech zásobovaných obcích. Přes síť Josefovce je zásobován Jistebník, samostatným řadem z vodojemu Josefovce pak Janovice.

V rámci přívodních a rozvodných řadů v Josefovci je položeno celkem 2 268 m vodovodních řadů a to z PVC DN 200 dl. 1 350 m, PVC DN 100 dl. 770 m a PVC

DN 80 dl. 140 m.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod v Josefovci je nový, dobře navržený, bez provozních problémů. Rozvodná okružní síť je provedena na konečný stav a umožní zásobování obce i s možným rozvojem. Není uvažováno s dalším rozšířením vodovodu.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

Žádný zdroj není uvažován.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě přerušení dodávky pitné vody z veřejného vodovodu bude možno zásobovat obyvatelstvo obce pouze z cisteren. Při spotřebě 10 l vody na obyvatele a den bude třeba dodat 3 m³/den pitné vody.

Časový harmonogram

Ve výhledu není uvažováno s výstavbou.

C.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci			
	2020	2025	2030	
Josefovice	0	0	0	

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV			
	2020	2025	2030	
Josefovice	0	0	0	

D.3 Produkce odpadních vod

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	0,00	0,00	0,00
Produkce komunálního znečištění	kg/den	0,00	0,00	0,00
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Významní producenti odpadních vod

Na území obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Místní část Josefovice nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou předčištěny v septicích (jímky s odtokem), jejichž odtoky jsou napojeny do drenážních podmoků nebo do příkopů. Podél komunikace III. třídy byla již dříve vybudována dešťová kanalizace zatrubněním příkopů pro odvádění povrchových vod z této komunikace v délce cca 1 500 m.

Dešťové vody jsou odváděny též systémem dílčích příkopů a propustků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Ve výhledovém období je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy v délce cca 2 000 m. Likvidace odpadních vod bude zajištěna na nové lokální ČOV s kapacitou 330 EO. Stávající kanalizace bude využita pro odvádění srážkových vod z komunikace.

Časový harmonogram

Výstavba ČOV: 2012

Výstavba kanalizace: 2013

Rekonstrukce kanalizace:

D.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000.

E.1 Předpokládané investiční náklady [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Josefovské pole	-	-	-
Celkem	-	-	-

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
22. 4. 2009	4/228	usnesení zastupitelstva	
24. 4. 2008	23/1944	usnesení zastupitelstva	